



QUALIDADE DE ÁGUAS RESIDUAIS

Município de Arganil





No 4.º trimestre de 2020, a AdCL tratou os seguintes caudais da ETAR de Alagoa-Arganil e ETAR de Coja:

Caudal tratado (m ³)			
Infraestrutura	Outubro	Novembro	Dezembro
ETAR de Alagoa-Arganil	18 697	19 813	39 872
ETAR de Coja	10 396	11 615	25 601

Apresentam-se, de seguida, os resultados das análises do 4.º trimestre de 2020 da ETAR de Alagoa-Arganil e ETAR de Coja.

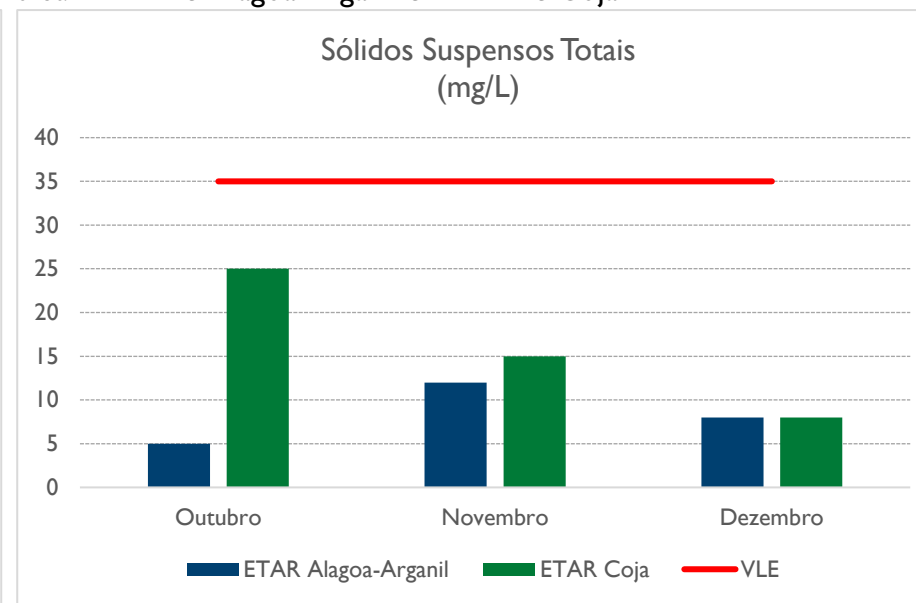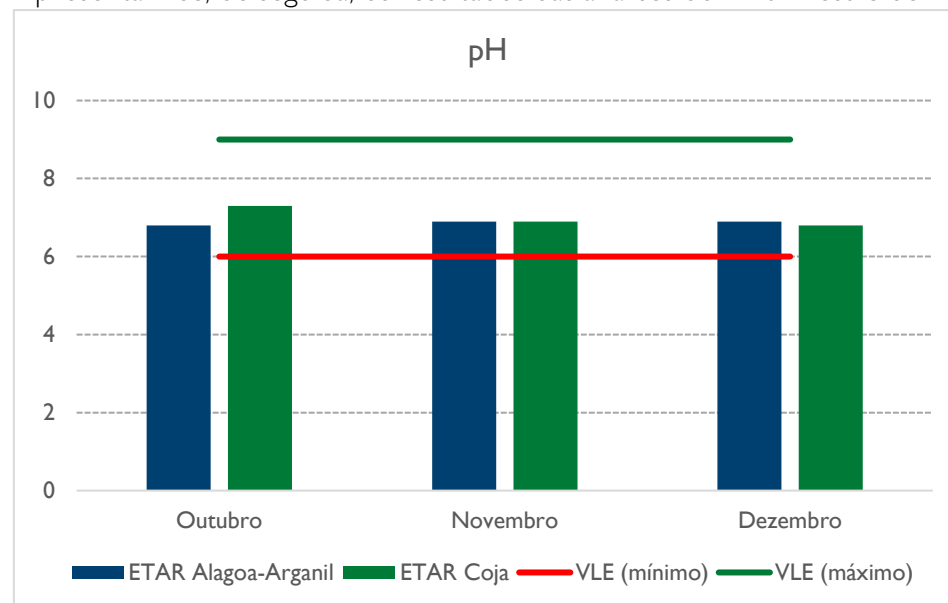

QUALIDADE DE ÁGUAS RESIDUAIS continuação

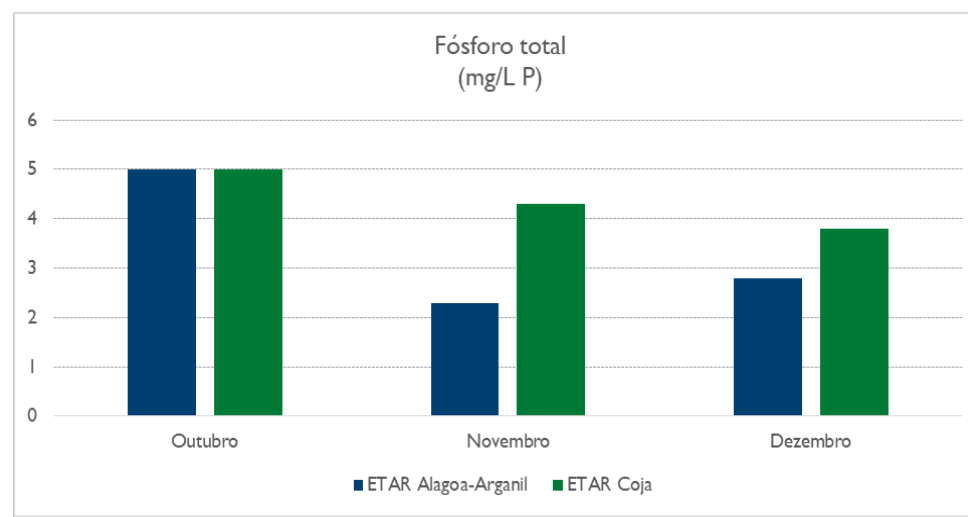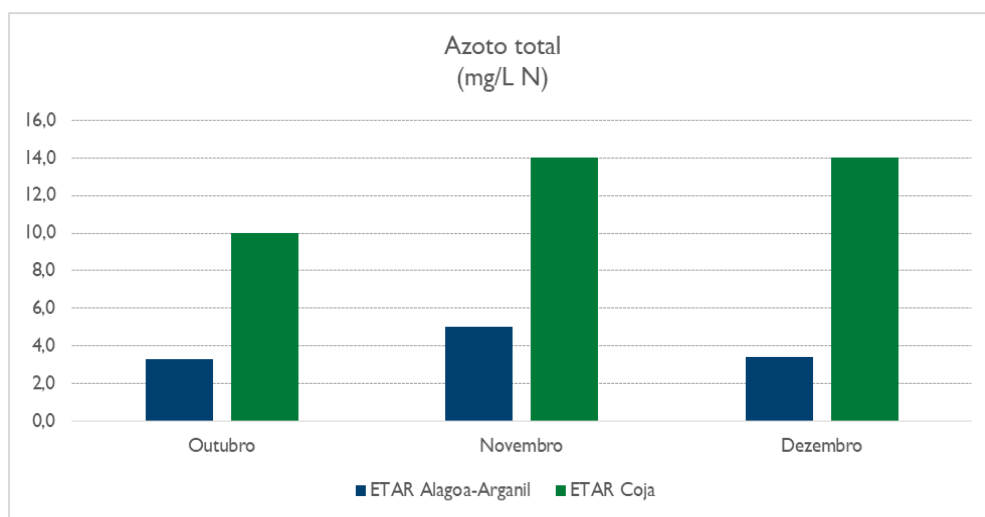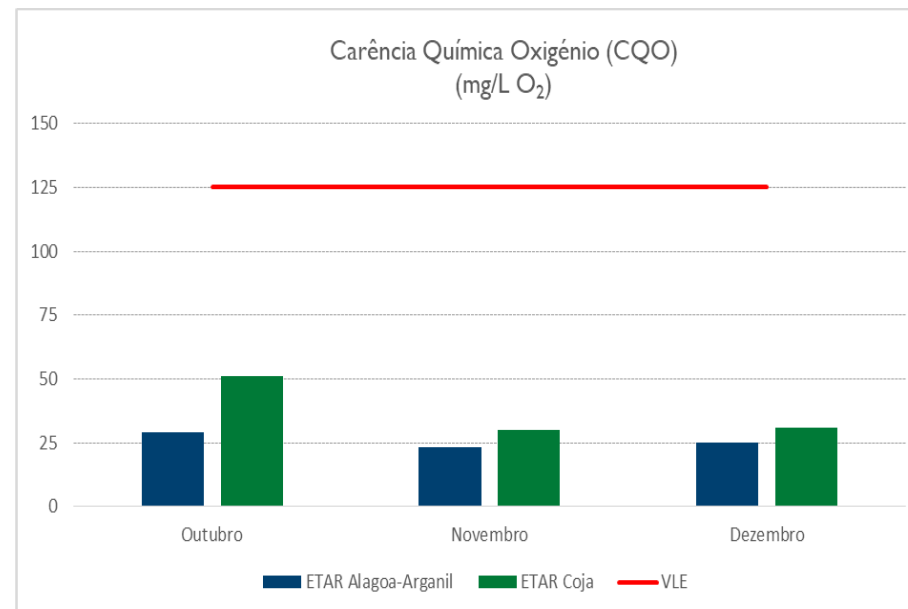
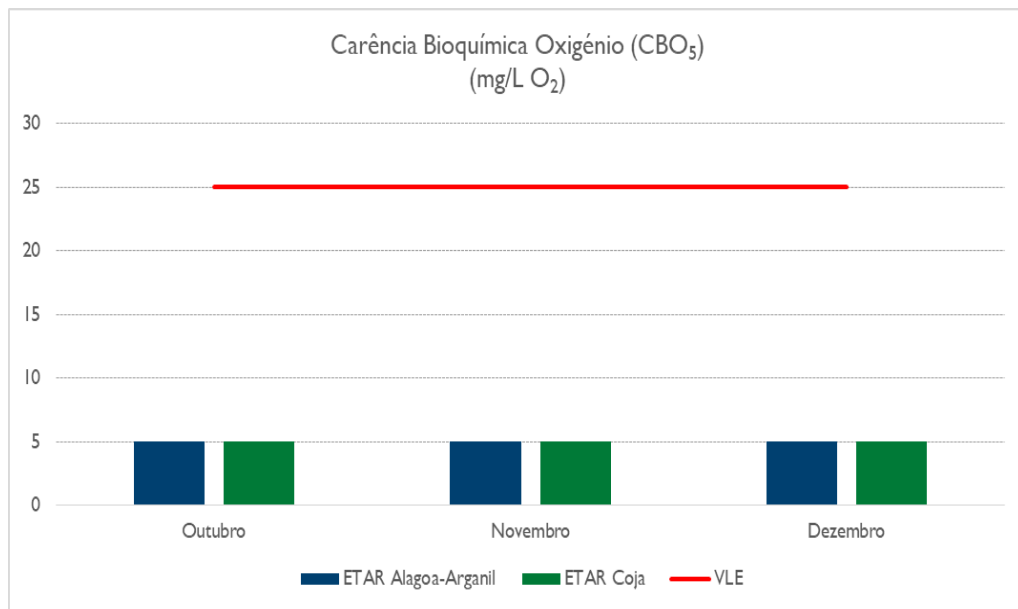


QUALIDADE DE ÁGUAS RESIDUAIS continuação

Neste 4.º trimestre de 2020, a AdCL tratou ainda os seguintes caudais das ETAR de Barril do Alva, ETAR de S. Martinho Cortiça, ETAR de Vila Cova Alva e ETAR de Pomares:

Caudal tratado (m ³)			
Infraestrutura	Outubro	Novembro	Dezembro
ETAR de Barril do Alva	1 041	1 037	2 225
ETAR de S. Martinho Cortiça	1 031	888	5 556
ETAR de Pomares	469	364	554
ETAR de Vila Cova Alva	392	1 683	2 055

Apresentam-se, de seguida, os resultados das análises do 4.º Trimestre de 2020 das ETAR de Barril do Alva, ETAR de S. Martinho Cortiça, ETAR de Vila Cova Alva e ETAR de Pomares:

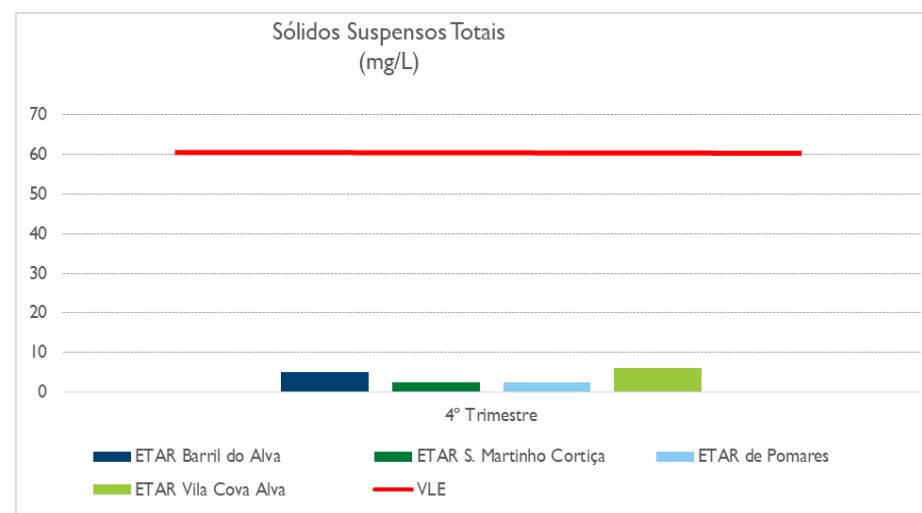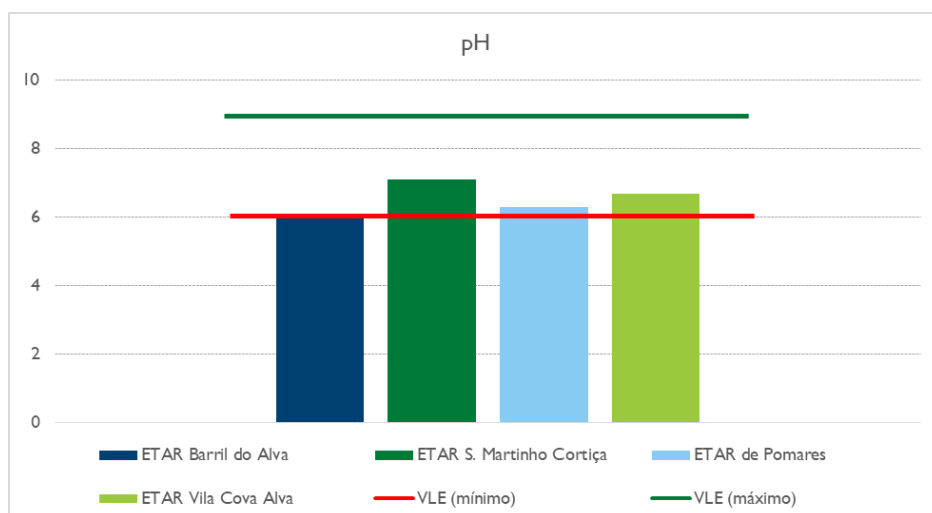

QUALIDADE DE ÁGUAS RESIDUAIS continuação

