



QUALIDADE DE ÁGUAS RESIDUAIS

Município de Vagos





Neste 3.º trimestre de 2023, a AdCL tratou os seguintes caudais na **ETAR de Ponte de Vagos**:


| Caudal tratado (m ³) | | | |
|----------------------------------|---------|---------|----------|
| Infraestrutura | Julho | Agosto | Setembro |
| ETAR Ponte de Vagos | 8 485 | 8 194 | 8 879 |
| ETAR Ílhavo | 658 869 | 702 604 | 767 693 |

Apresentam-se, de seguida, os resultados das análises do 3.º trimestre de 2023 na ETAR de Ponte de Vagos e ETAR de Ílhavo.

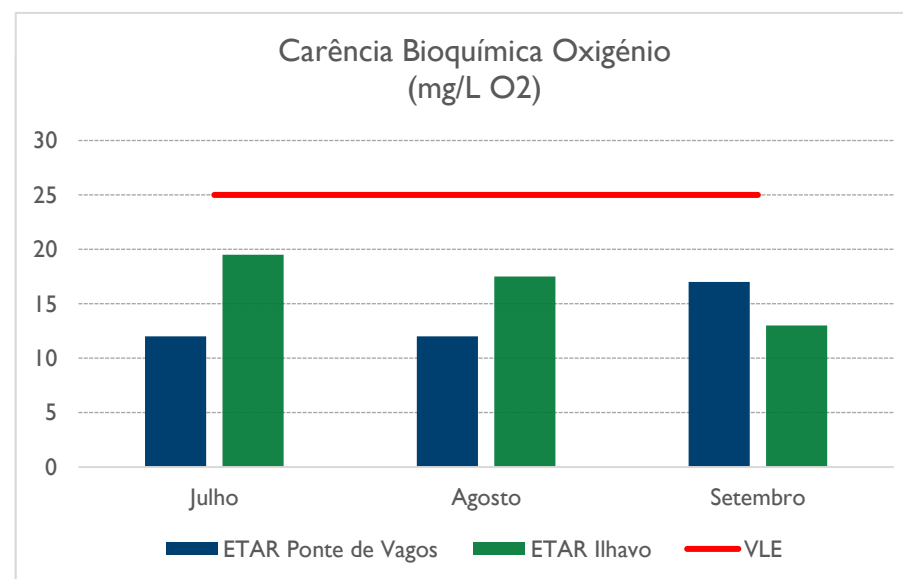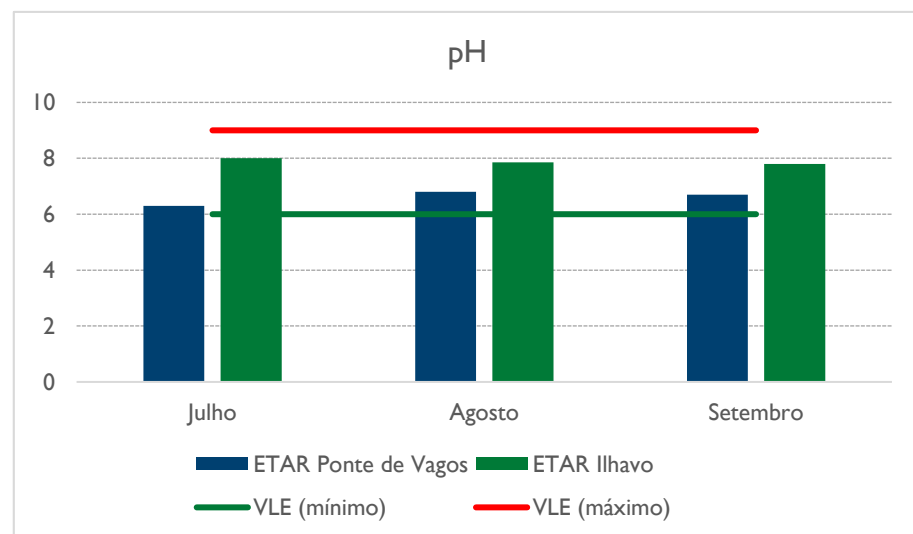

QUALIDADE DE ÁGUAS RESIDUAIS continuação

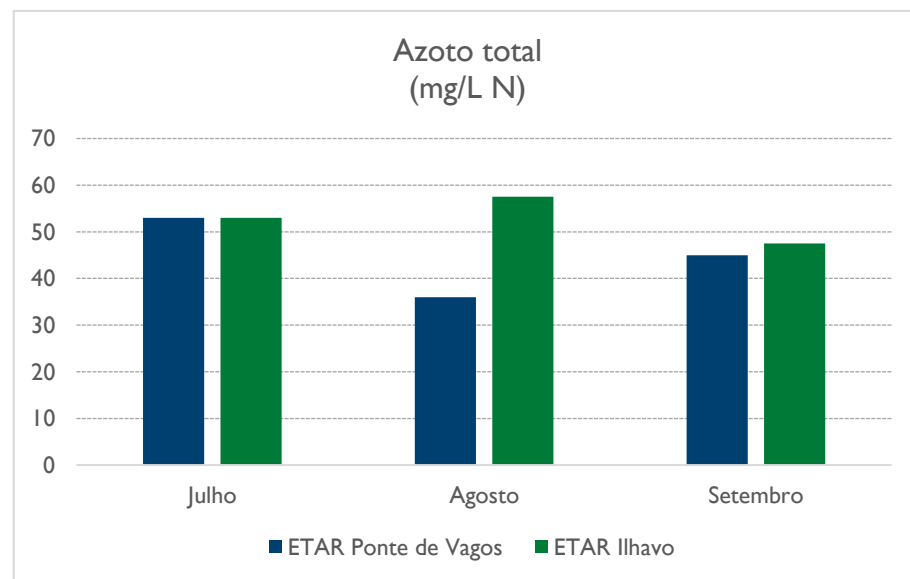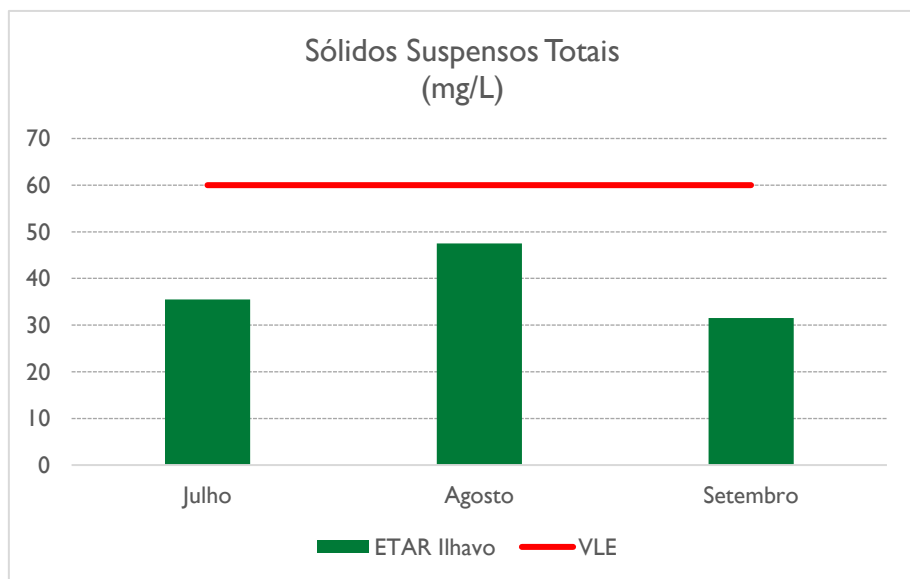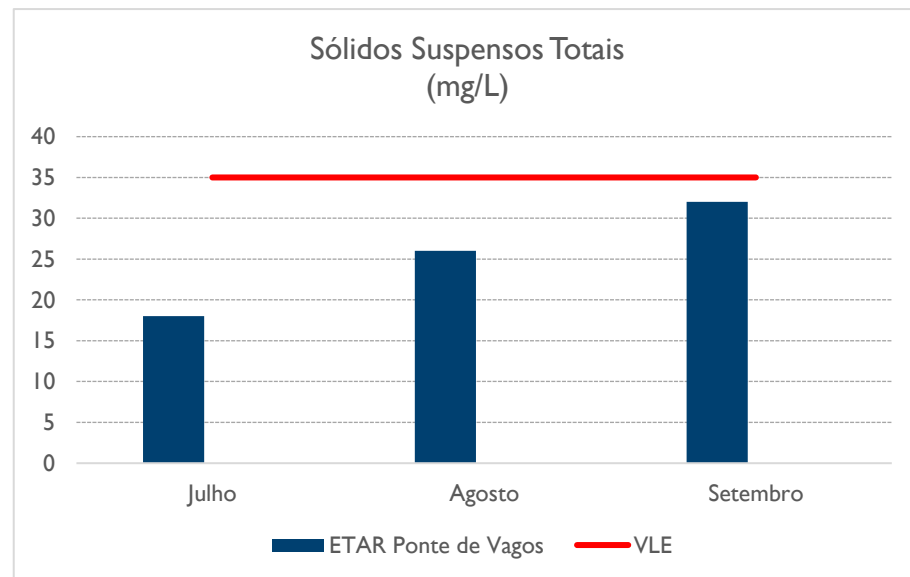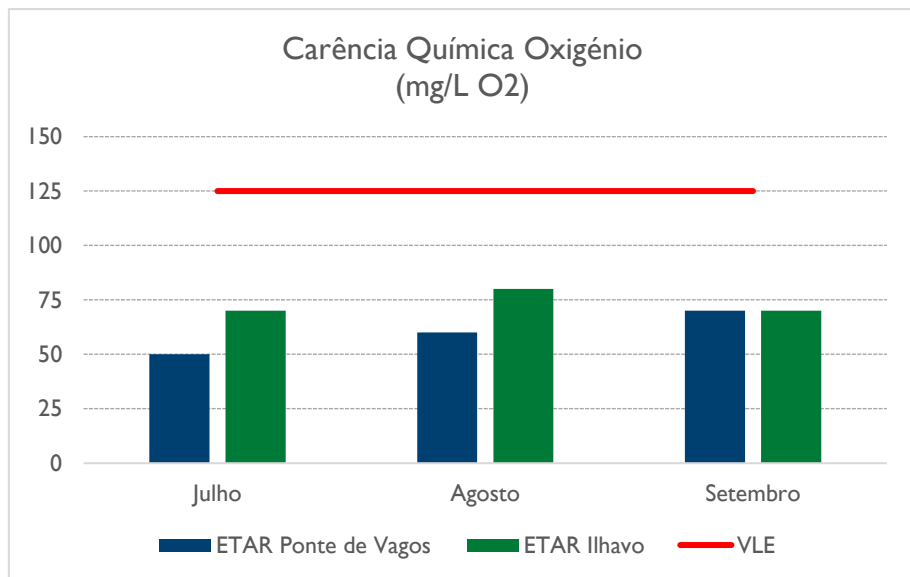


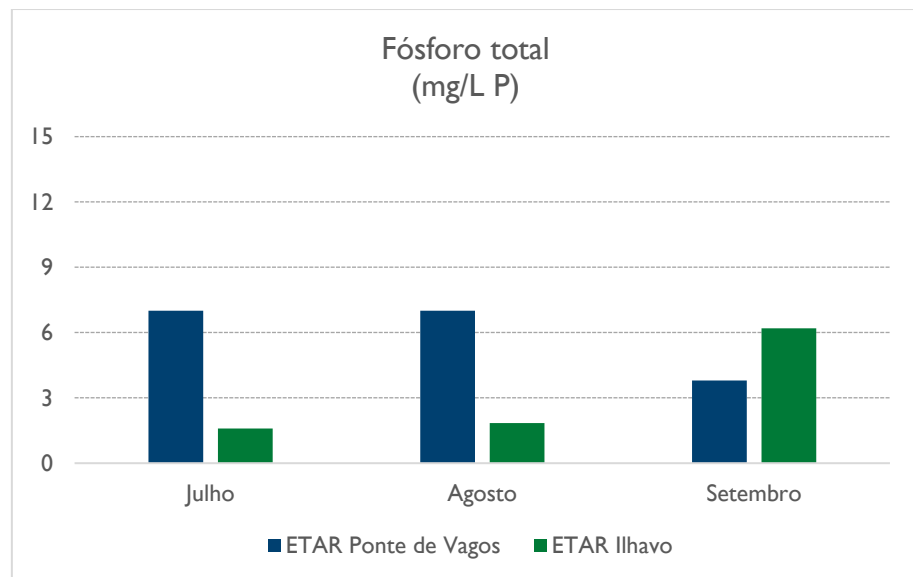


QUALIDADE DE ÁGUAS RESIDUAIS continuação

A AdCL tratou os seguintes caudais nas **ETAR Ouca**, **ETAR do Salgueiro** e **ETAR de Santa Catarina**:

| Caudal tratado (m ³) | | | |
|----------------------------------|-------|--------|----------|
| Infraestrutura | Julho | Agosto | Setembro |
| ETAR de Ouca | 2 432 | 2 419 | 3 063 |
| ETAR do Salgueiro | 1 117 | 548 | 663 |
| ETAR de Santa Catarina | 3 076 | 3 076 | 3 597 |

Apresentam-se, de seguida, os resultados das análises do 3.º trimestre de 2023 das seguintes infraestruturas: **ETAR Ouca**, **ETAR do Salgueiro** e **ETAR de Santa Catarina**.

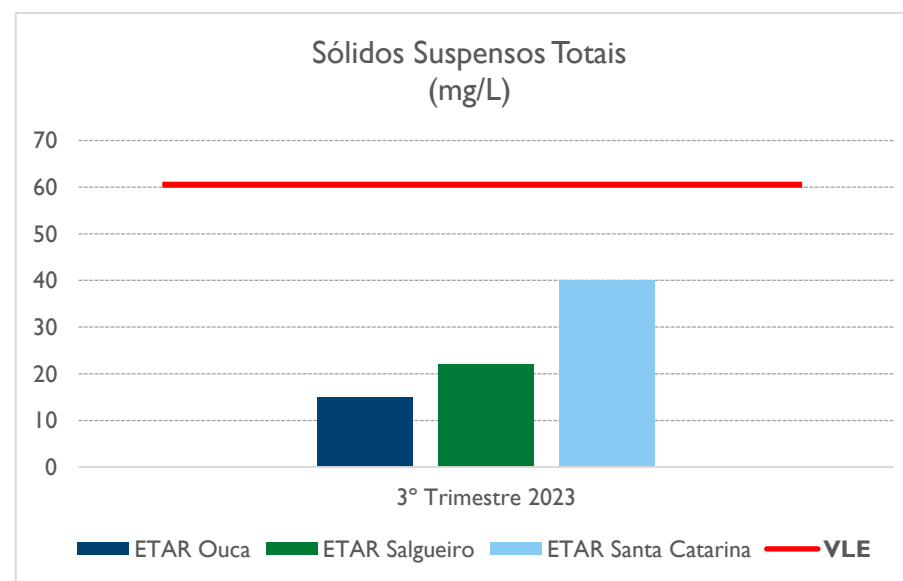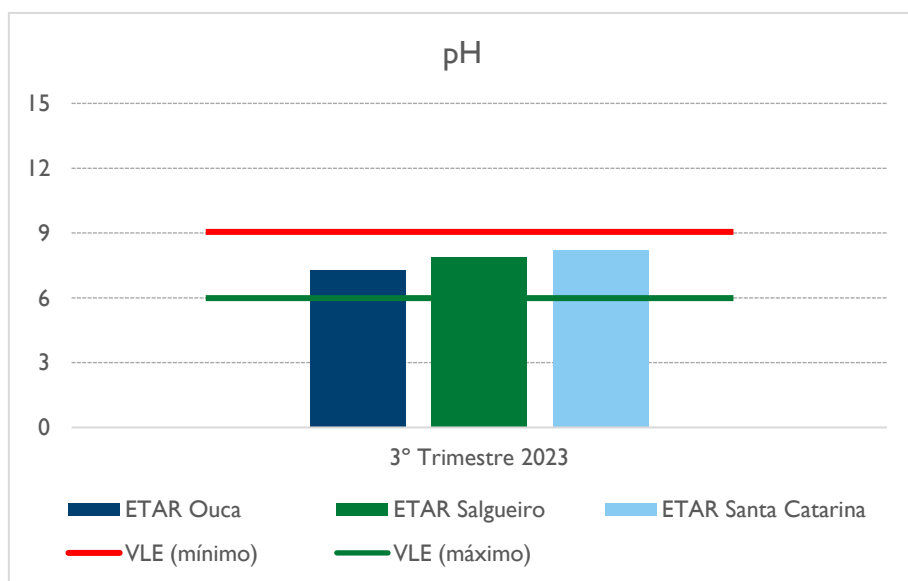

QUALIDADE DE ÁGUAS RESIDUAIS continuação

