



## QUALIDADE DE ÁGUAS RESIDUAIS

### Município de Ansião

No 4.º trimestre de 2025, a AdCL tratou os seguintes caudais da **ETAR de Ansião**:

Caudal tratado (m <sup>3</sup> )			
Infraestrutura	Outubro	Novembro	Dezembro
ETAR de Ansião	17 818	16 288	16 450

Apresentam-se, de seguida, os resultados das análises do 4.º trimestre de 2025 da **ETAR de Ansião**.

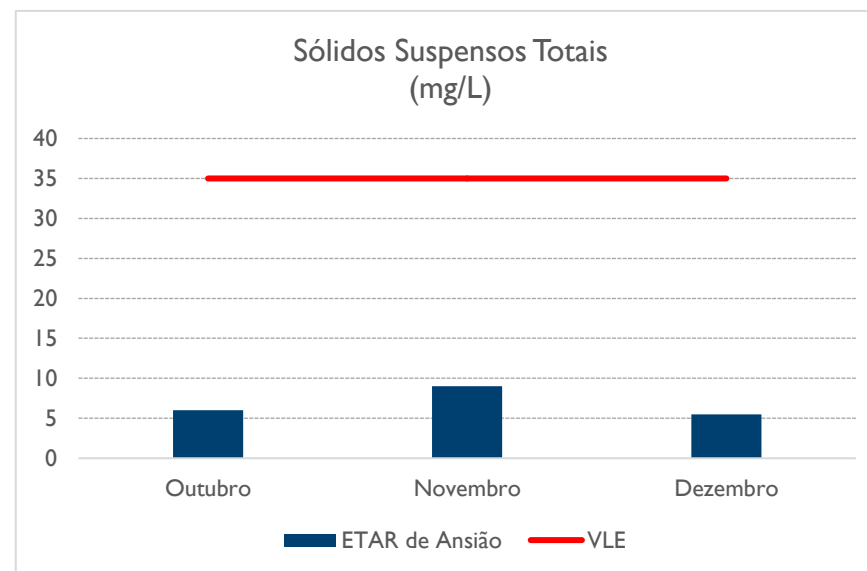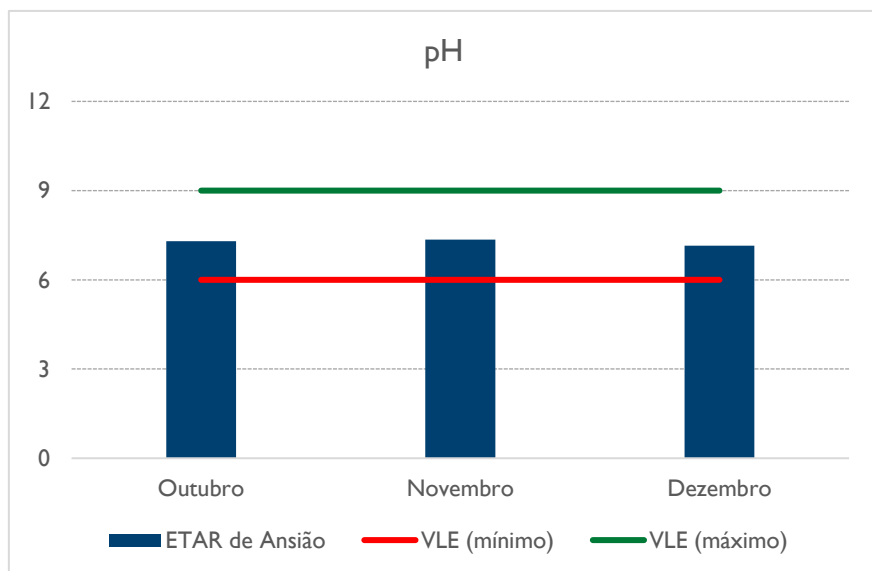

# QUALIDADE DE ÁGUAS RESIDUAIS continuação

