



QUALIDADE DE ÁGUAS RESIDUAIS

Município de Aveiro

Neste 4.º trimestre de 2025, a AdCL tratou os seguintes caudais na ETAR Cacia e ETAR S. Jacinto:

Caudal tratado (m ³)			
Infraestrutura	Outubro	Novembro	Dezembro
ETAR de Cacia	1 107 004	1 829 105	1 957 624
ETAR de S. Jacinto	727 620	885 374	904 704
ETAR de Ílhavo	16 678	40 379	43 823

Apresentam-se, de seguida, os resultados das análises do 4.º trimestre de 2025 da ETAR Cacia, ETAR S. Jacinto e ETAR Ílhavo.

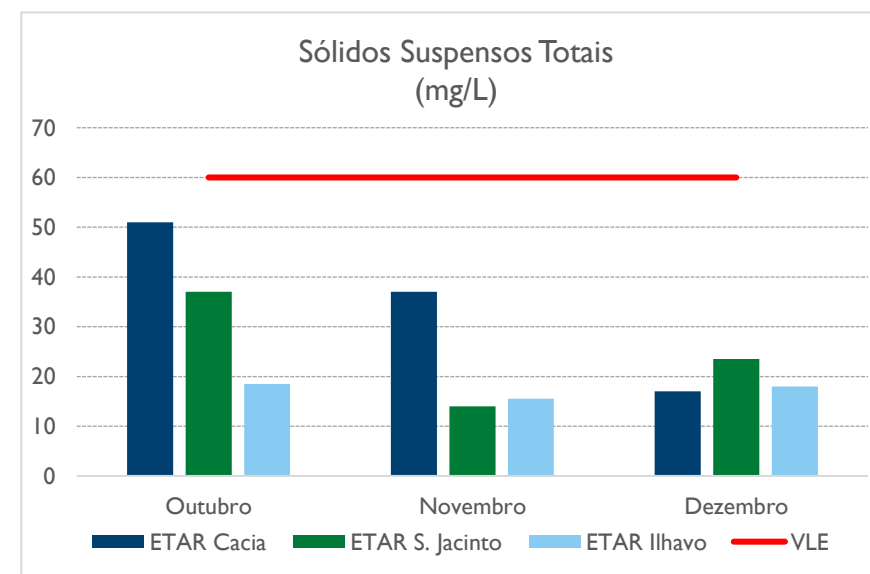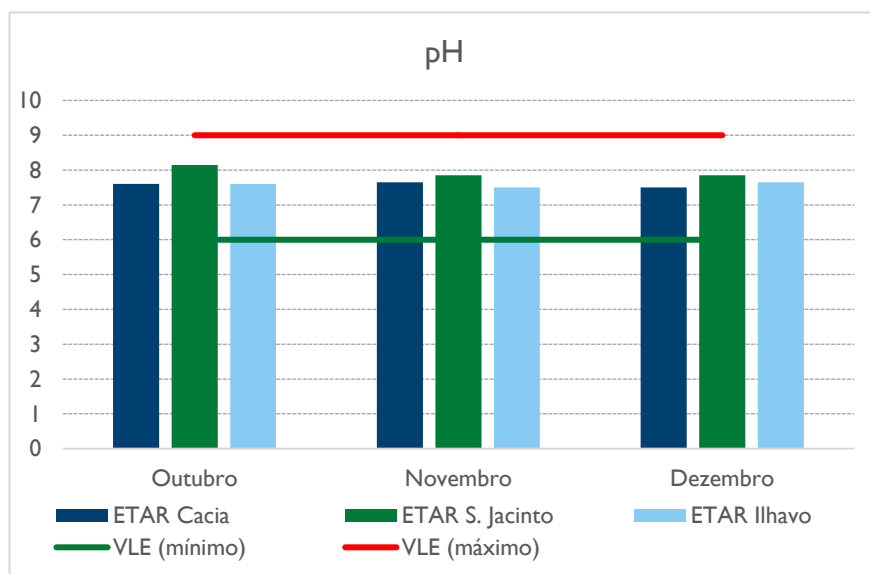

QUALIDADE DE ÁGUAS RESIDUAIS continuação

