



QUALIDADE DE ÁGUAS RESIDUAIS

Município da Lousã

No 4.º trimestre de 2025, a AdCL tratou os seguintes caudais da ETAR Lousã/ Póvoa, da ETAR Serpins Rodas e da ETAR de Moinhos:

Caudal tratado (m ³)			
Infraestrutura	Outubro	Novembro	Dezembro
ETAR Lousã/ Póvoa	7 069	10 783	10 117
ETAR de Moinhos	5 364	17 825	10 518
ETAR de Serpins Rodas	2 543	26 515	11 916

Apresentam-se, de seguida, os resultados das análises do 4.º trimestre de 2025 da ETAR Lousã/ Póvoa, da ETAR de Moinhos e da ETAR Serpins Rodas:

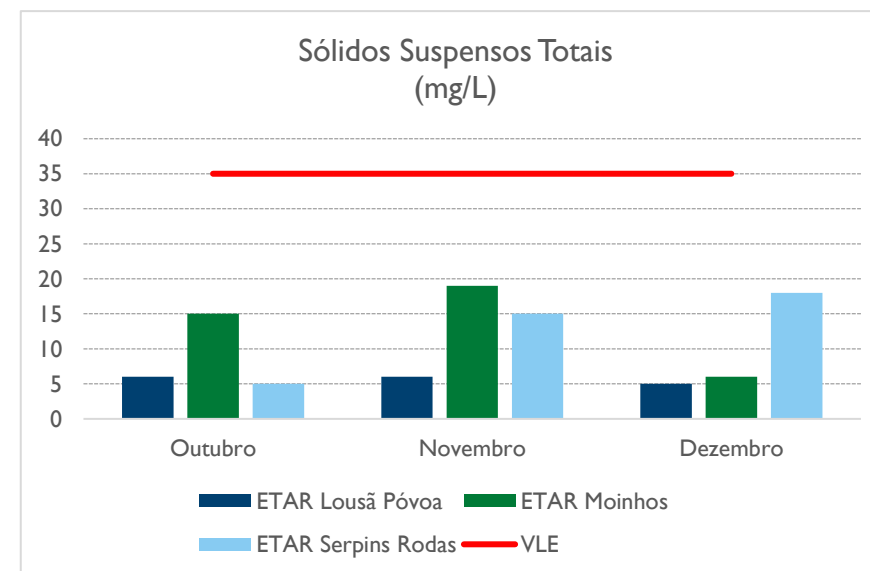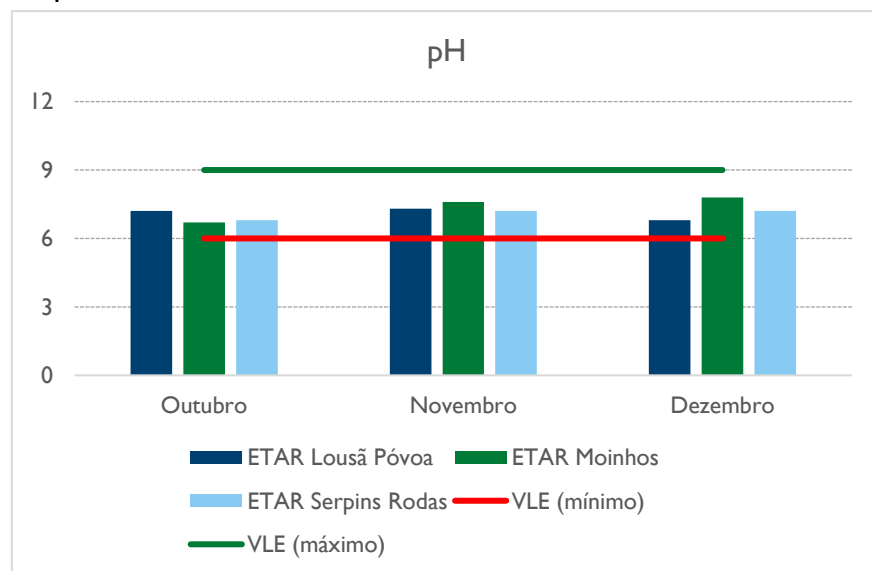

QUALIDADE DE ÁGUAS RESIDUAIS continuação

