





# QUALIDADE DE ÁGUAS RESIDUAIS

## Município de Mira

No 4.º trimestre de 2025, a AdCL tratou os seguintes caudais na ETAR de Ílhavo:

Caudal tratado (m <sup>3</sup> )			
Infraestrutura	Outubro	Novembro	Dezembro
ETAR de Ílhavo	727 620	885 374	904 704

Apresentam-se, de seguida, os resultados das análises deste 4.º trimestre de 2025 da ETAR de Ílhavo.

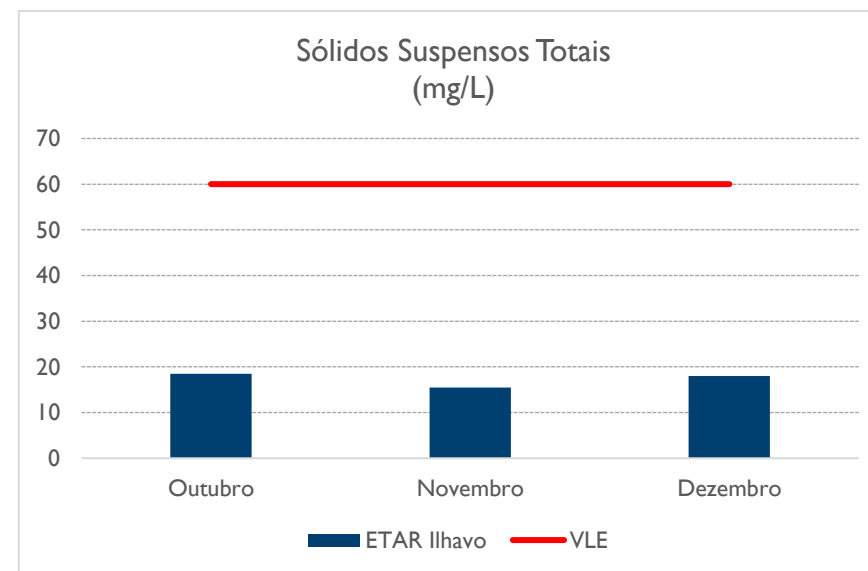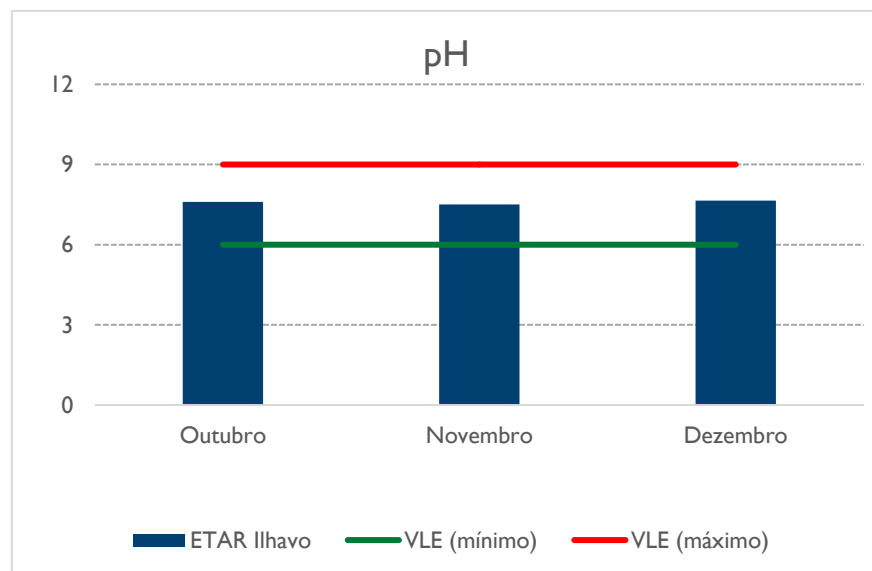

QUALIDADE DE ÁGUAS RESIDUAIS continuação

