



QUALIDADE DE ÁGUAS RESIDUAIS

Município de Murtosa

Neste 4.º trimestre de 2025, a AdCL tratou os seguintes caudais na **ETAR de Cacia** e **ETAR de S. Jacinto**:

Caudal tratado (m ³)			
Infraestrutura	Outubro	Novembro	Dezembro
ETAR Cacia	1 107 004	1 829 105	1 957 624
ETAR S. Jacinto	16 678	40 379	43 823

Apresentam-se, de seguida, os resultados das análises do 4.º trimestre de 2025 na ETAR de Cacia e ETAR de S. Jacinto.

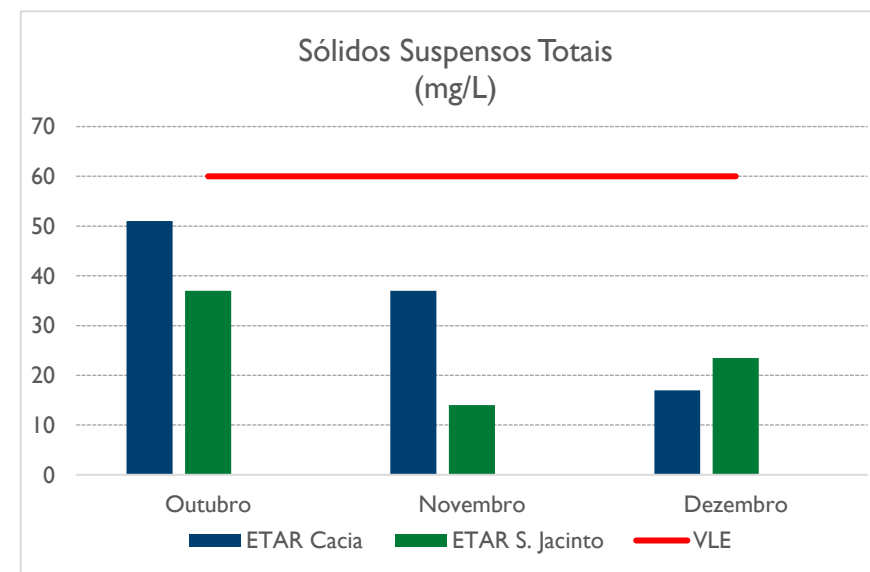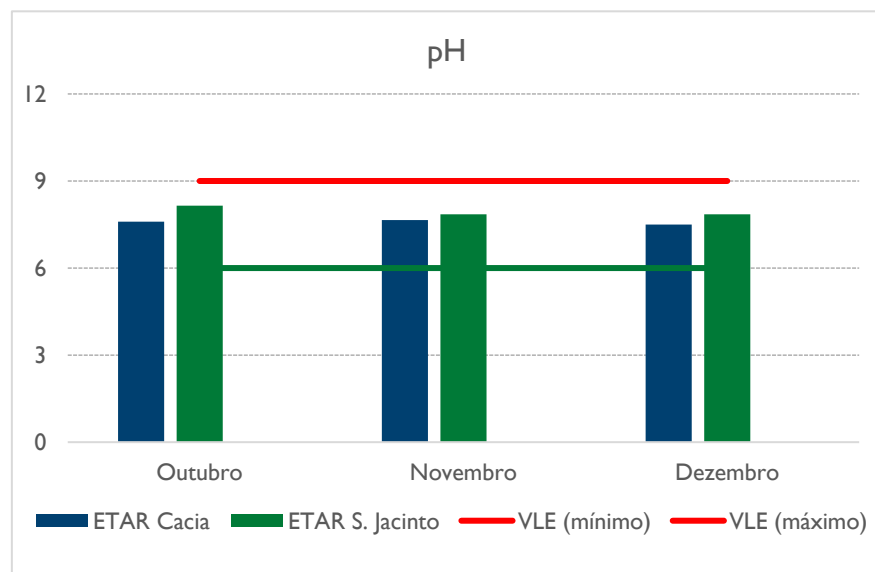

QUALIDADE DE ÁGUAS RESIDUAIS continuação

