



QUALIDADE DE ÁGUAS RESIDUAIS

Município de Ourém





Neste 4.º trimestre 2025, a AdCL tratou os seguintes caudais na ETAR de Fátima e ETAR de Olhalvas:

Caudal tratado (m ³)			
Infraestrutura	Outubro	Novembro	Dezembro
ETAR Fátima	94 961	125 789	105 618
ETAR Olhalvas	153 514	235 434	147 701

Apresentam-se, de seguida, os resultados das análises do 4.º trimestre de 2025 da ETAR de Fátima e da ETAR de Olhalvas.

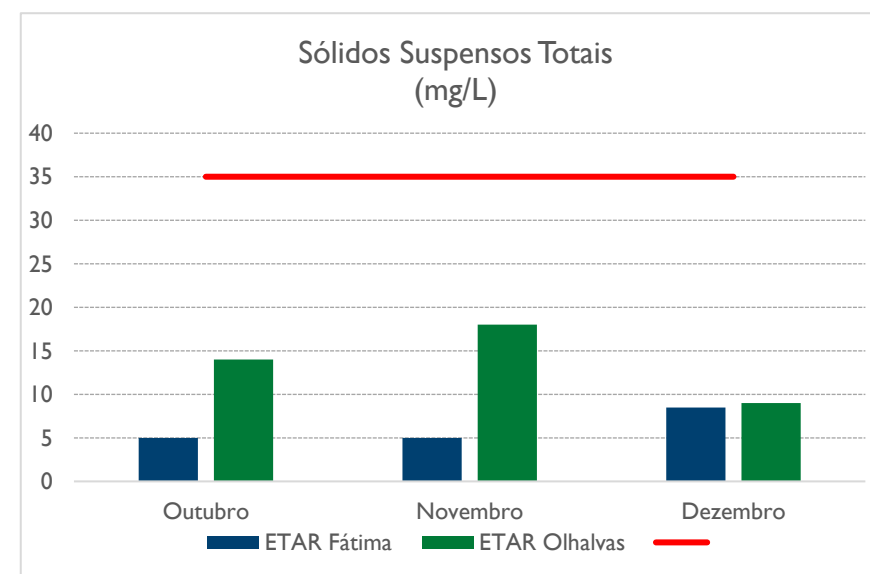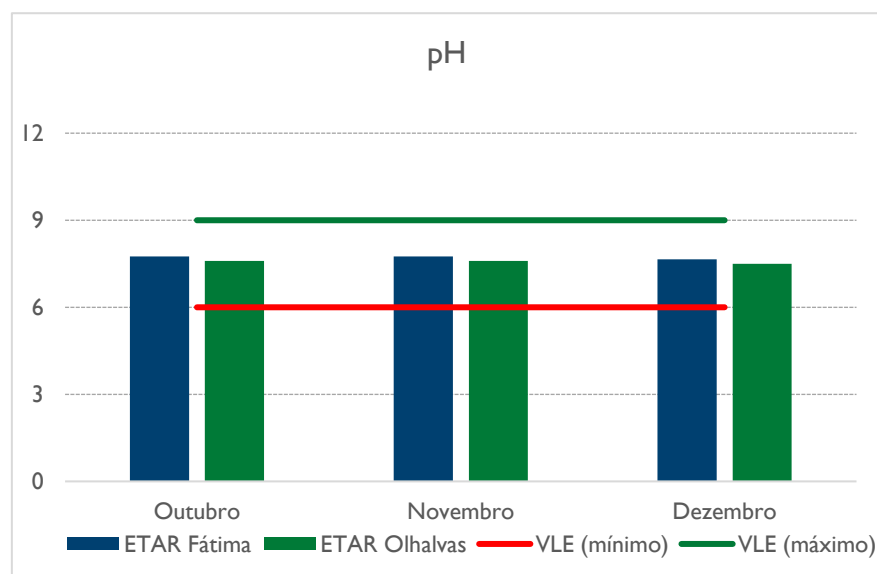

QUALIDADE DE ÁGUAS RESIDUAIS continuação

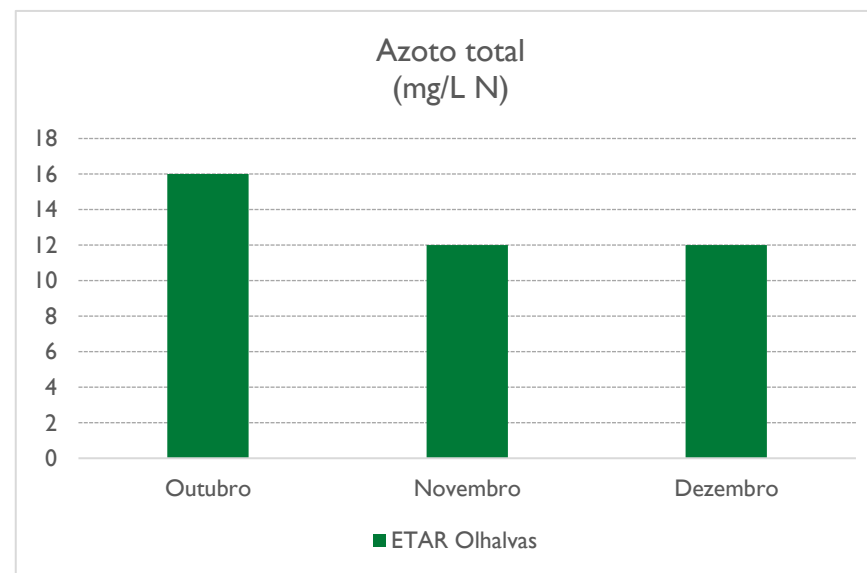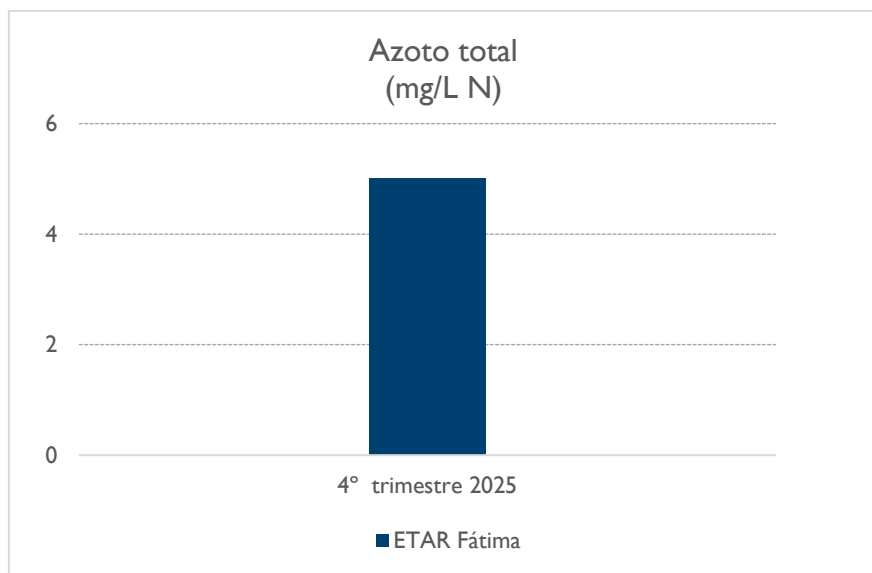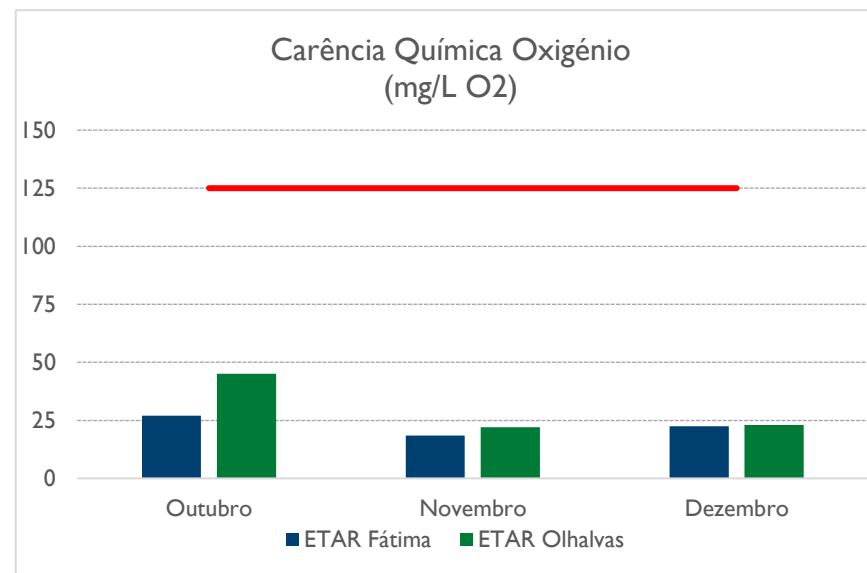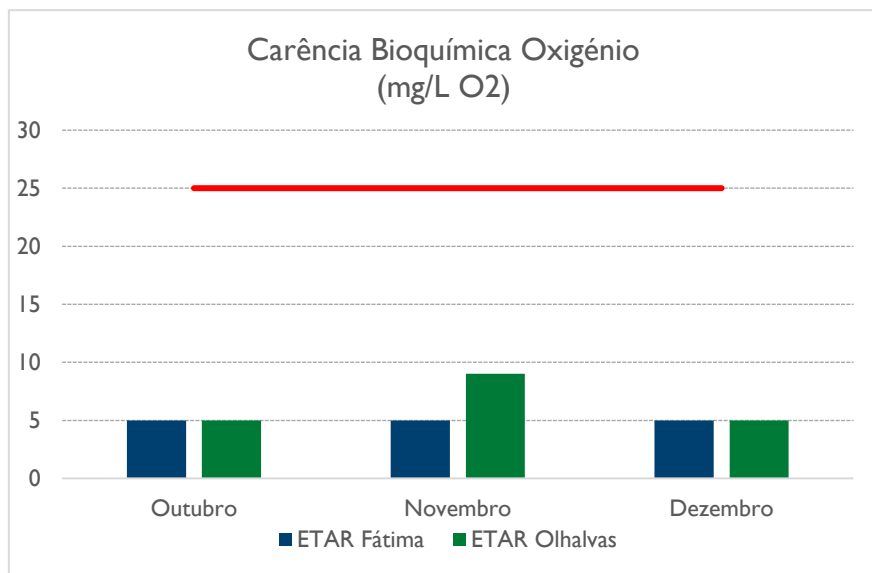

QUALIDADE DE ÁGUAS RESIDUAIS continuação

