



QUALIDADE DE ÁGUAS RESIDUAIS

Município de Ovar

Neste 4.º trimestre de 2025, a AdCL tratou os seguintes caudais na ETAR de Cacia e ETAR de Espinho:

Caudal tratado (m ³)			
Infraestrutura	Outubro	Novembro	Dezembro
ETAR Cacia	1 107 004	1 829 105	1 957 624
ETAR Espinho	408 993	734 488	889 136

Apresentam-se, de seguida, os resultados das análises do 4.º trimestre de 2025 na ETAR de Cacia e ETAR de Espinho.

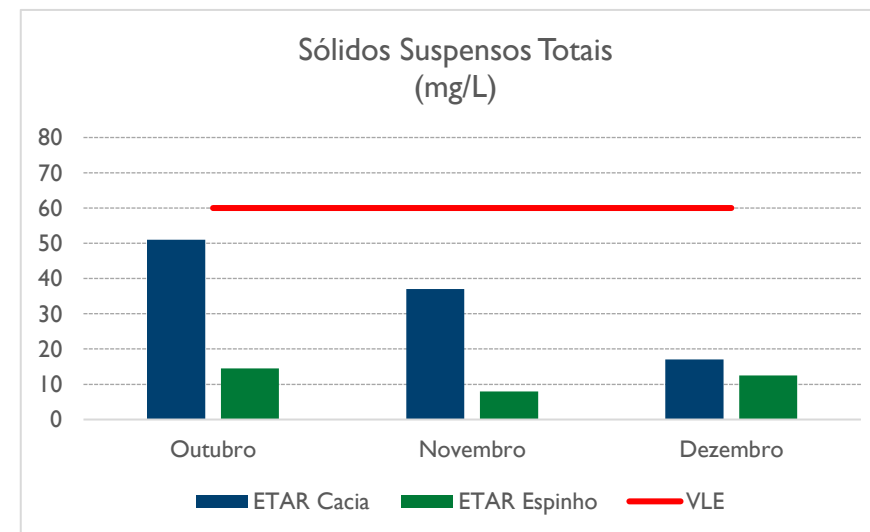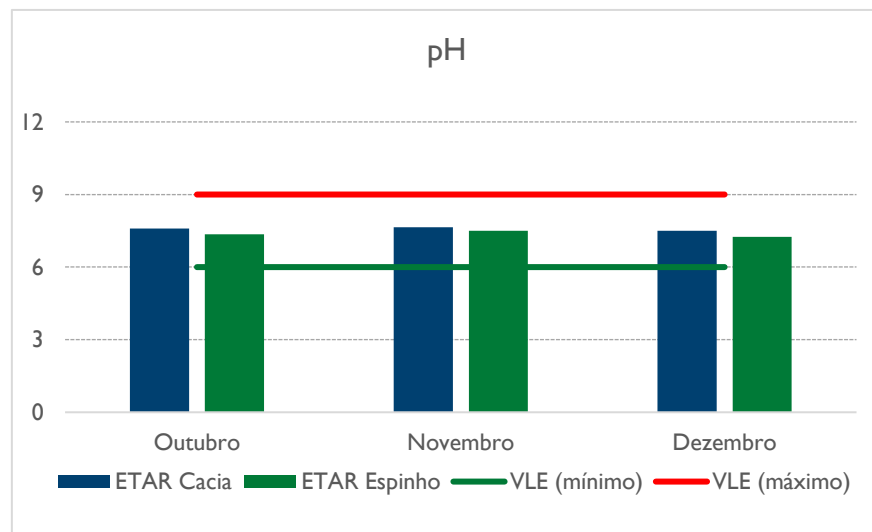

QUALIDADE DE ÁGUAS RESIDUAIS continuação

