



QUALIDADE DE ÁGUAS RESIDUAIS

Município de Penela





No 4.º trimestre de 2025, a AdCL tratou os seguintes caudais na ETAR de Quinta de Cima:

Caudal tratado (m ³)			
Infraestrutura	Outubro	Novembro	Dezembro
ETAR de Quinta de Cima	23 778	17 240	17 835

Apresentam-se, de seguida, os resultados das análises do 4.º trimestre de 2025 da ETAR de Quinta de Cima.

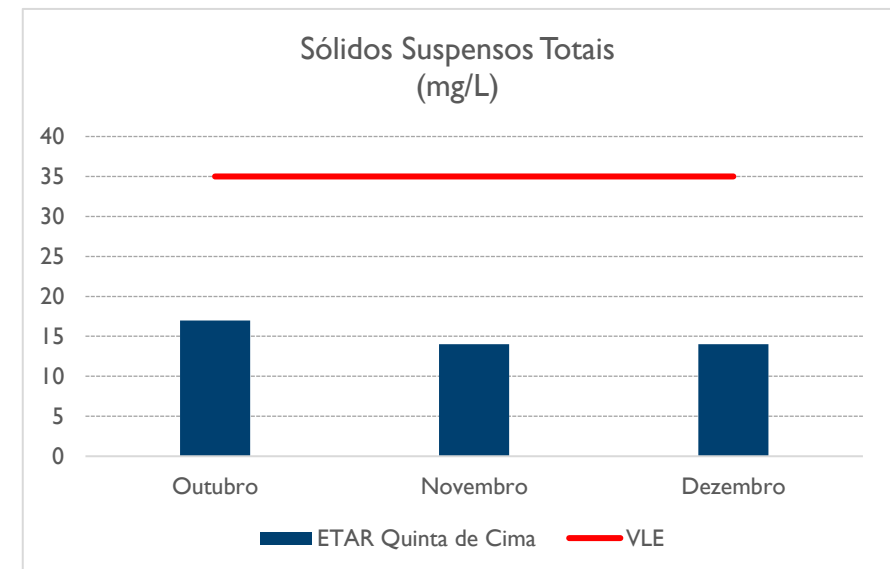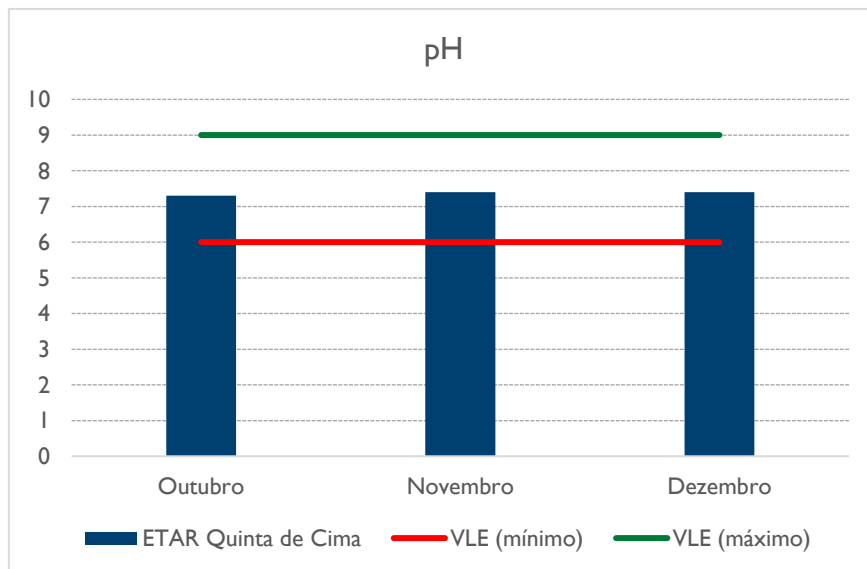

QUALIDADE DE ÁGUAS RESIDUAIS continuação

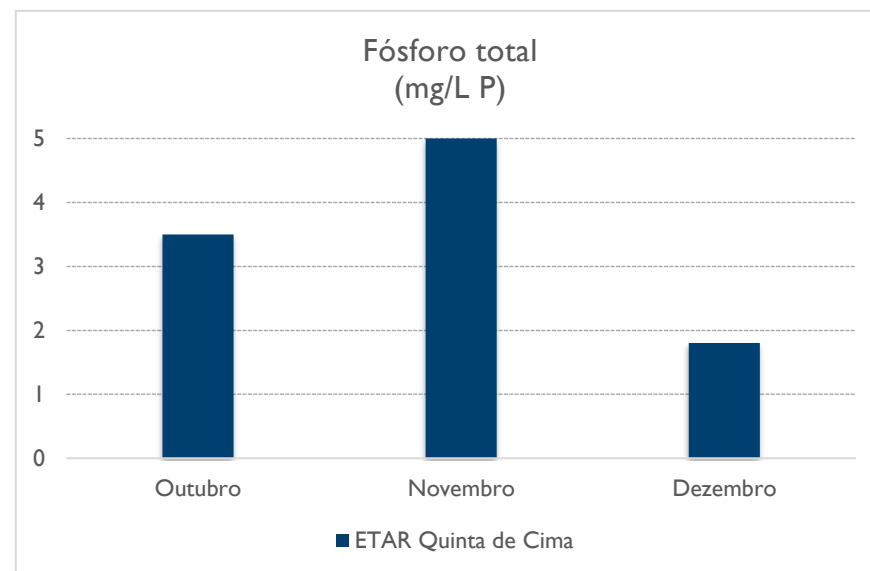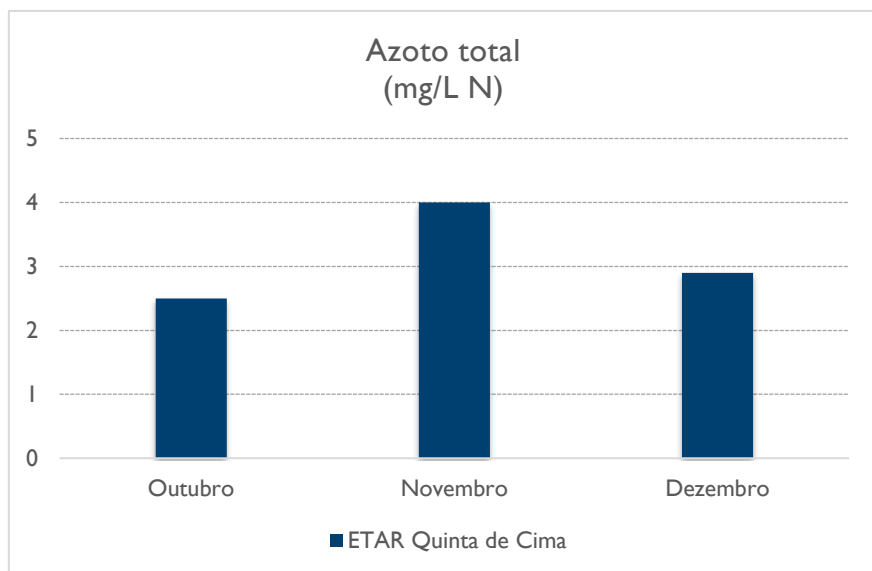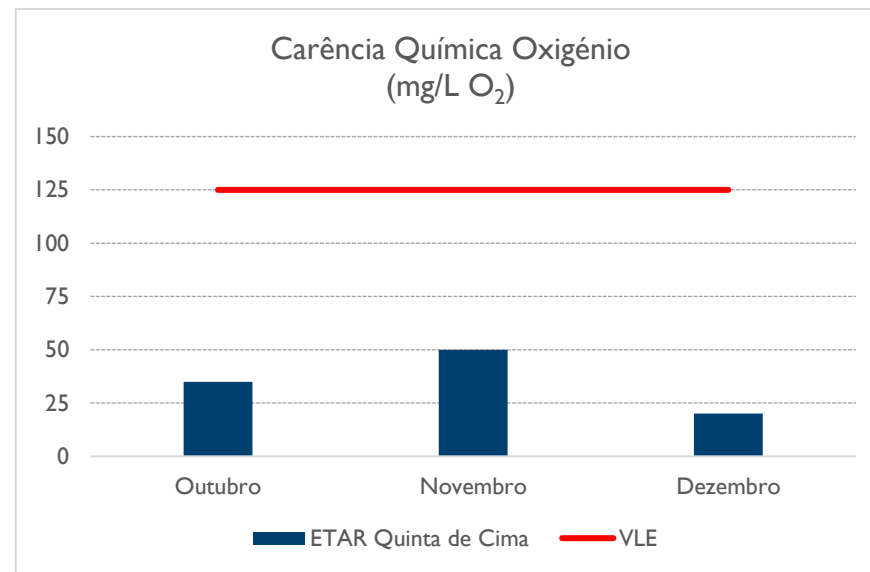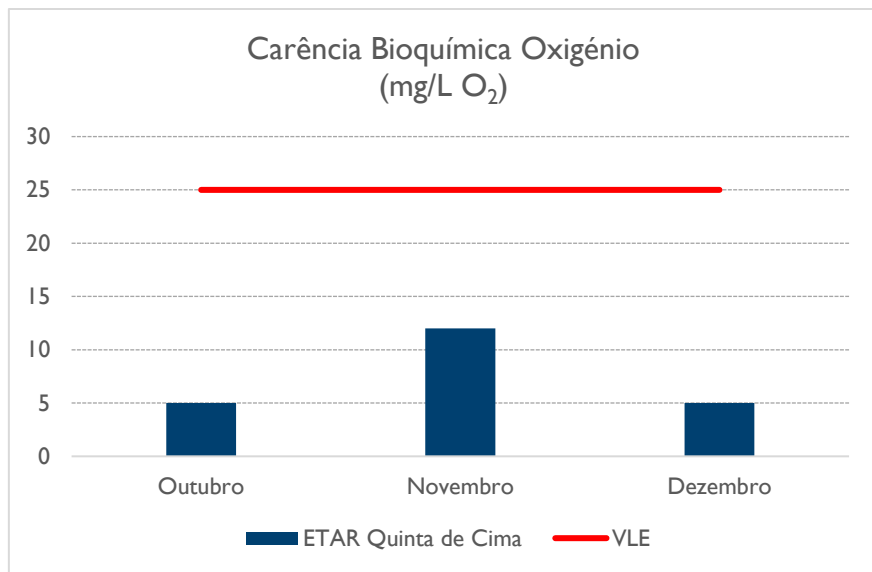

No 4.º trimestre de 2025, a AdCL tratou, ainda, os seguintes caudais na ETAR de Pisão/ Cerejeiras:

Caudal tratado (m ³)			
Infraestrutura	Outubro	Novembro	Dezembro
ETAR de Pisão/ Cerejeiras	170	170	170

Apresentam-se, de seguida, os resultados das análises do 4.º trimestre de 2025 da ETAR de Pisão/ Cerejeiras.

