
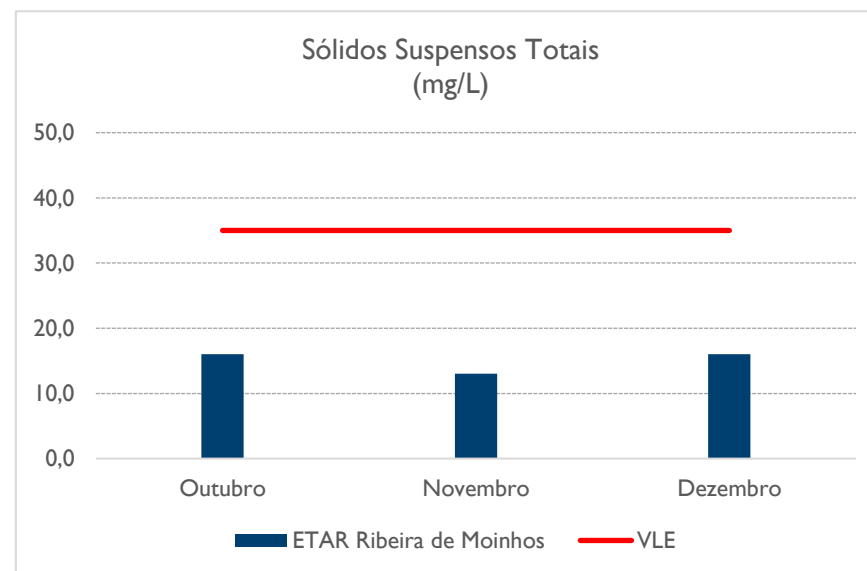


Município de Vila Nova de Poiares

No 4.º trimestre de 2025 a AdCL tratou os seguintes caudais na ETAR Ribeira de Moinhos:

Caudal tratado (m ³)			
Infraestrutura	Outubro	Novembro	Dezembro
ETAR de Ribeira de Moinhos	17 818	16 288	16 450

Apresentam-se, de seguida, os resultados das análises do 4.º trimestre de 2025 da ETAR de Ribeira de Moinhos.

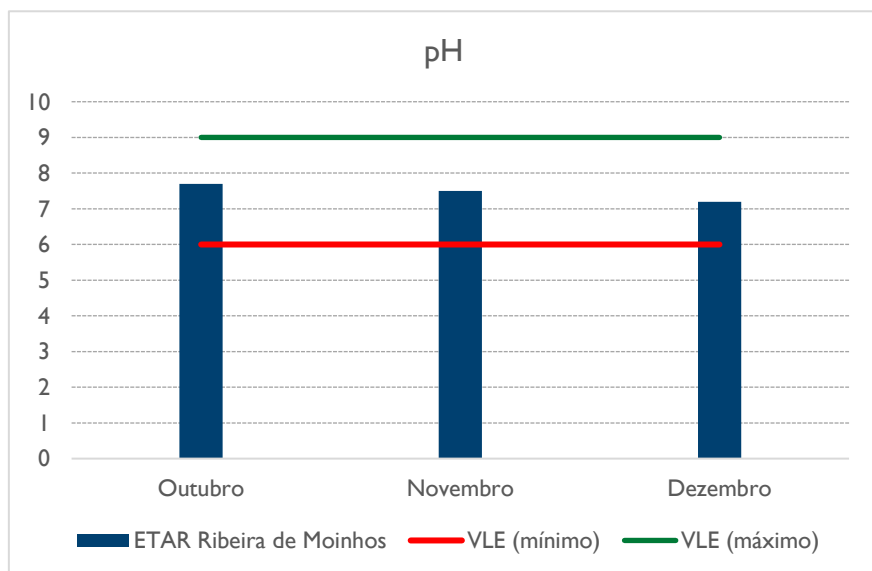

QUALIDADE DE ÁGUAS RESIDUAIS continuação

