



QUALIDADE DE ÁGUAS RESIDUAIS

Município de Ansião

No 1.º trimestre de 2026, a AdCL tratou os seguintes caudais da **ETAR de Ansião**:

Caudal tratado (m ³)			
Infraestrutura	Janeiro	Fevereiro	Março
ETAR de Ansião	42 261	33 804	28 784

Apresentam-se, de seguida, os resultados das análises do 1.º trimestre de 2026 da **ETAR de Ansião**.

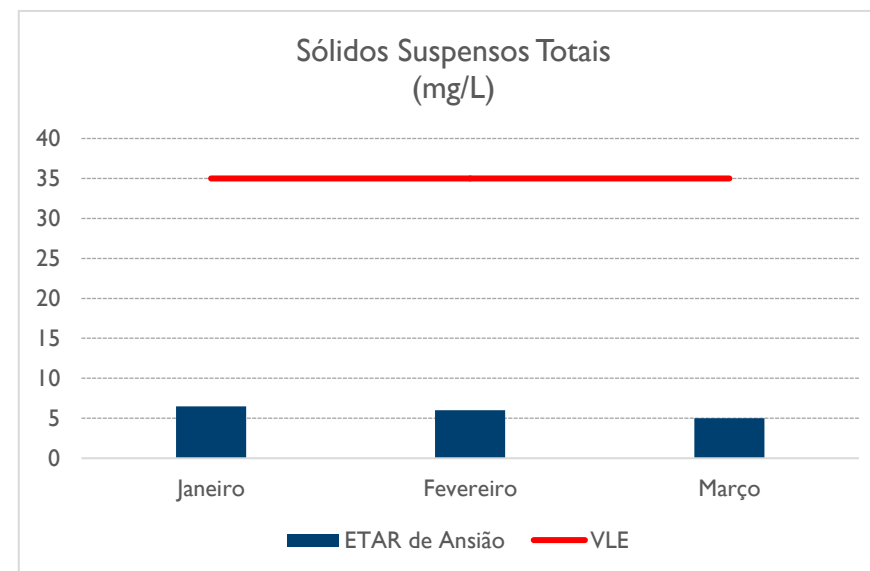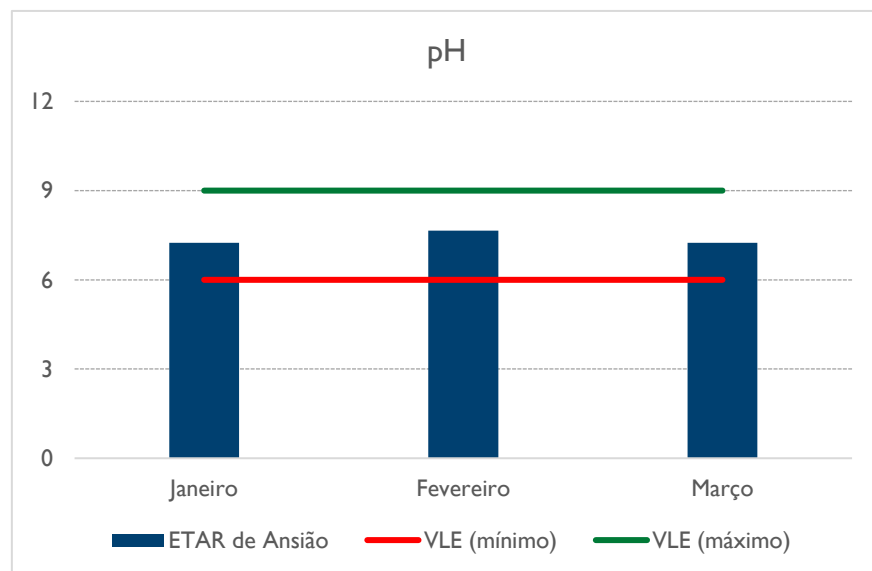

QUALIDADE DE ÁGUAS RESIDUAIS continuação

