



QUALIDADE DE ÁGUAS RESIDUAIS

Município de Arganil





No 1.º trimestre de 2026, a AdCL tratou os seguintes caudais da **ETAR de Alagoa-Arganil** e **ETAR de Coja**:

Caudal tratado (m ³)			
Infraestrutura	Janeiro	Fevereiro	Março
ETAR de Alagoa-Arganil	43 624	48 089	36 420
ETAR de Coja	19 430	25 942	16 192

Apresentam-se, de seguida, os resultados das análises do 1.º trimestre de 2026 da **ETAR de Alagoa-Arganil** e **ETAR de Coja**.

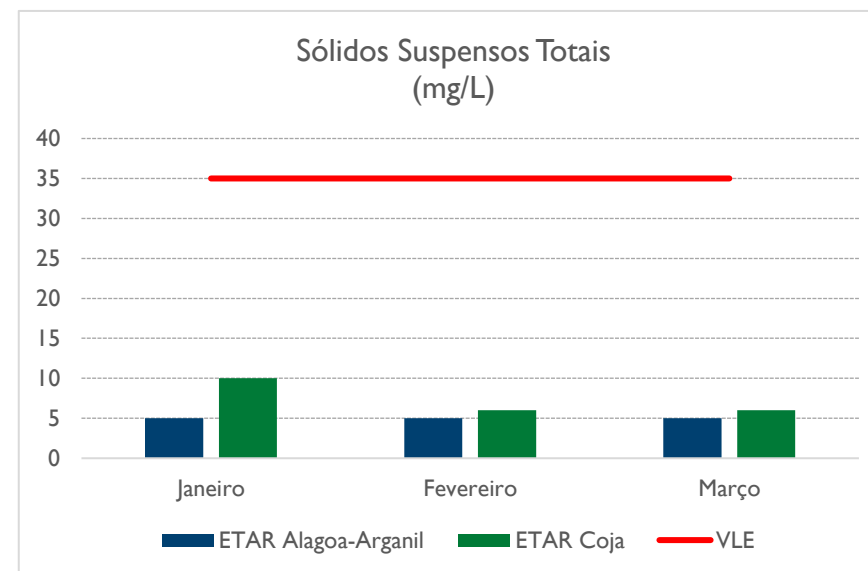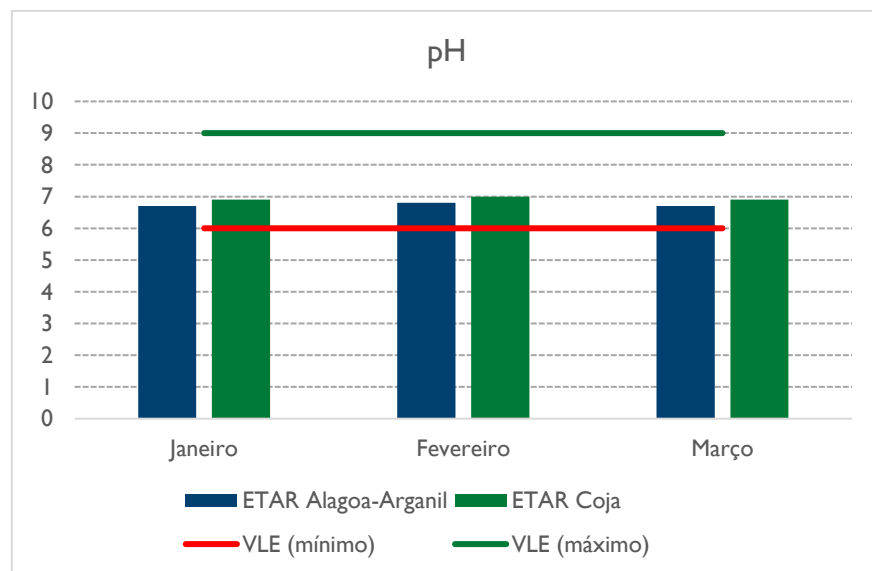

QUALIDADE DE ÁGUAS RESIDUAIS continuação

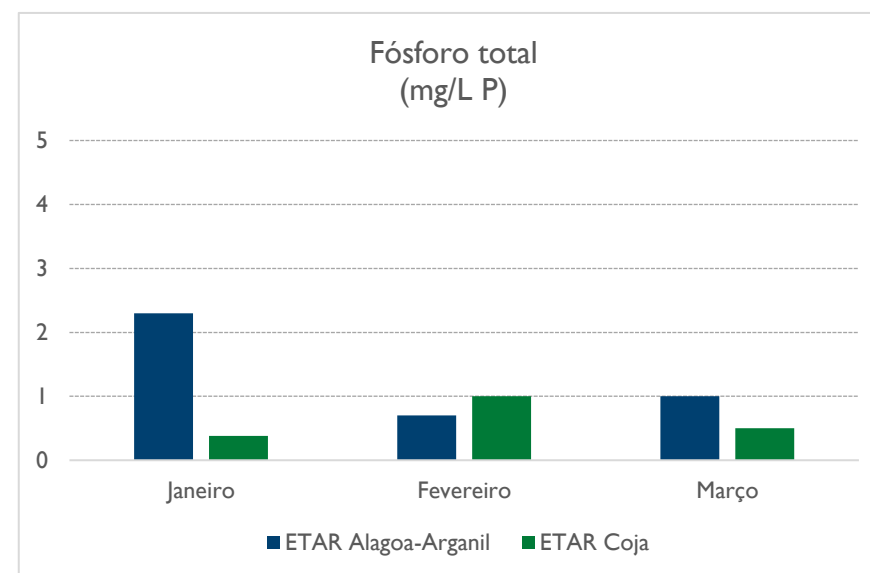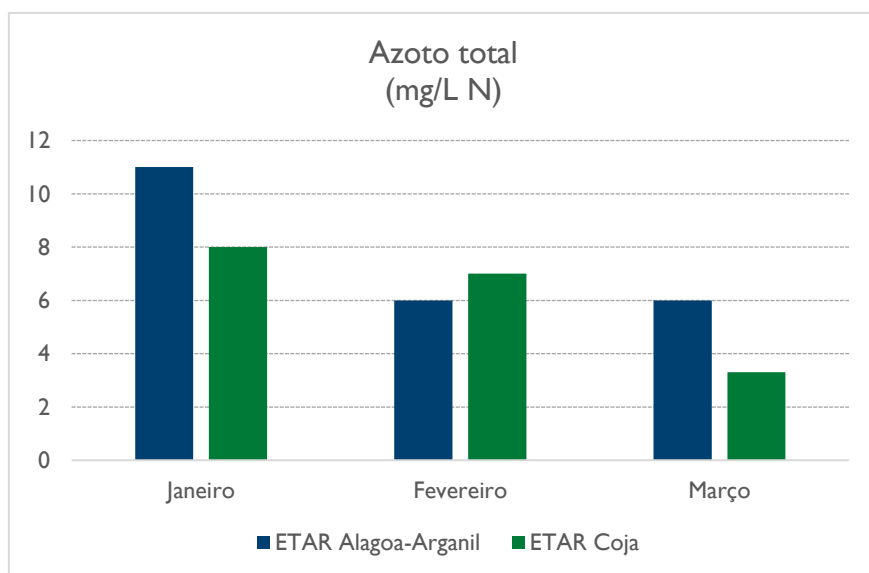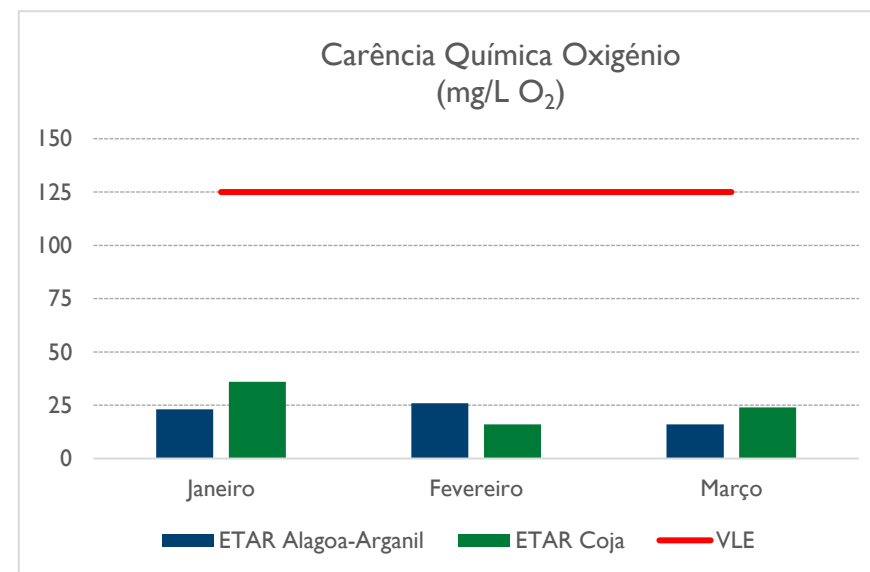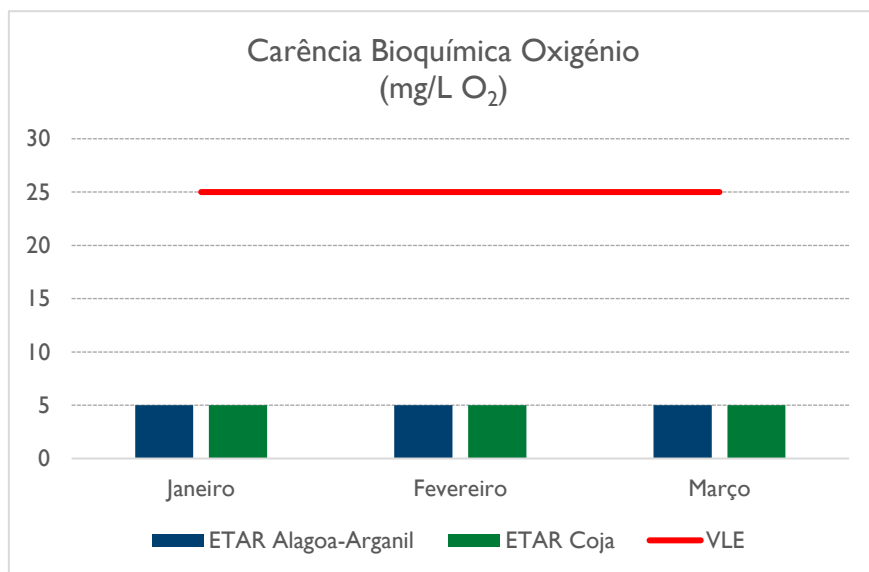

QUALIDADE DE ÁGUAS RESIDUAIS continuação

Neste 1.º trimestre de 2026, a AdCL tratou ainda os seguintes caudais das **ETAR de Barril do Alva**, **ETAR de S. Martinho Cortiça**, **ETAR de Vila Cova Alva** e **ETAR de Pomares**:

Caudal tratado (m³)			
Infraestrutura	Janeiro	Fevereiro	Março
ETAR de Barril do Alva	12 148	63 672	12 929
ETAR de Pomares	1 027	1 059	417
ETAR de S. Martinho Cortiça	2 776	11 330	1 076
ETAR de Vila Cova Alva	15 562	29 409	2 879

Apresentam-se, de seguida, os resultados das análises do 1.º Trimestre de 2026 das **ETAR de Barril do Alva**, **ETAR de S. Martinho Cortiça**, **ETAR de Vila Cova Alva** e **ETAR de Pomares**:

