





QUALIDADE DE ÁGUAS RESIDUAIS

Município da Lousã

No 1.º trimestre de 2026, a AdCL tratou os seguintes caudais da **ETAR Lousã/ Póvoa**, da **ETAR Serpins Rodas** e da **ETAR de Moinhos**:

Caudal tratado (m³)			
Infraestrutura	Janeiro	Fevereiro	Março
ETAR Lousã/ Póvoa	158 152	97 819	121 015
ETAR de Moinhos	13 696	2 701	12 903
ETAR de Serpins Rodas	10 608	54 586	10 058

Apresentam-se, de seguida, os resultados das análises do 1.º trimestre de 2026 da **ETAR Lousã/ Póvoa**, da **ETAR de ETAR de Moinhos** e da **ETAR Serpins Rodas**:

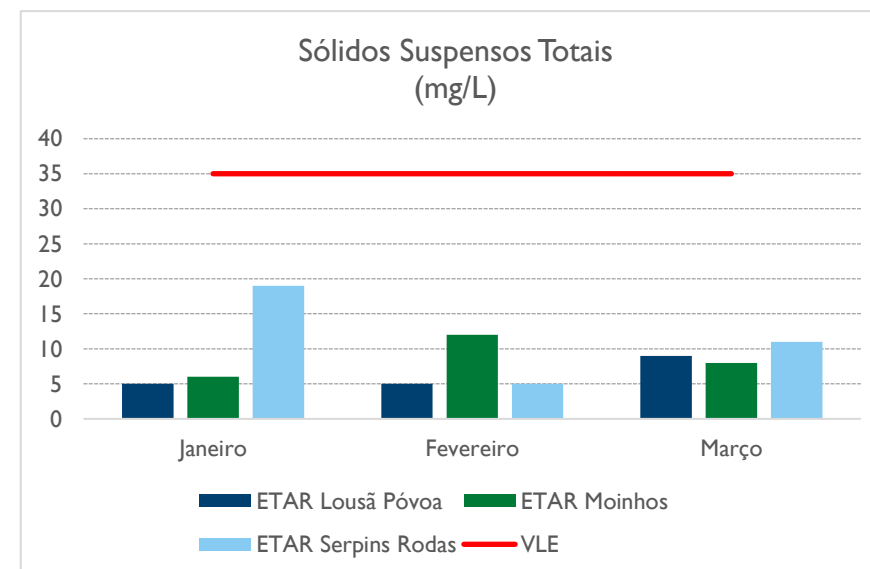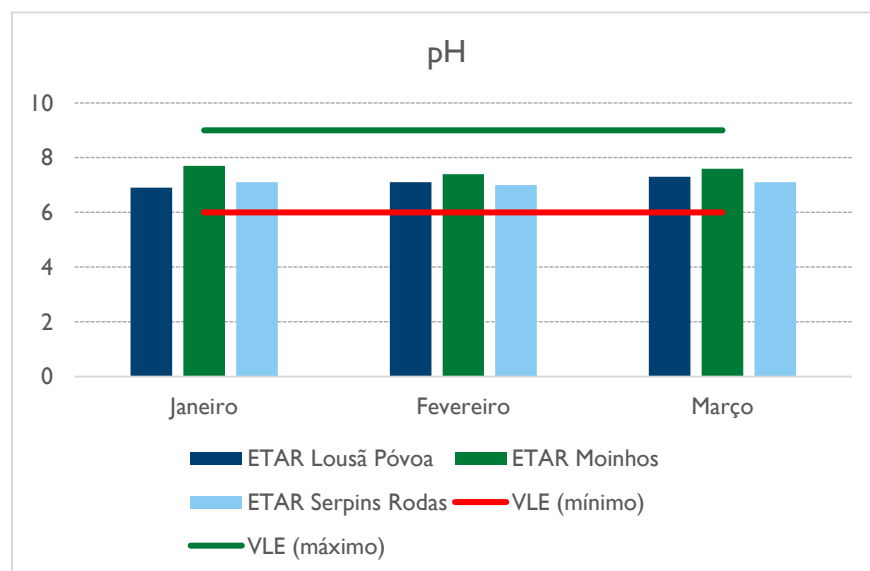

QUALIDADE DE ÁGUAS RESIDUAIS continuação

