





QUALIDADE DE ÁGUAS RESIDUAIS

Município de Albergaria-a-Velha

No 1.º trimestre de 2026, a AdCL tratou os seguintes caudais na ETAR de Cacia:

Caudal tratado (m³)			
Infraestrutura	Janeiro	Fevereiro	Março
ETAR de Cacia	2 144 550	2 036 103	2 009 088

Apresentam-se, de seguida, os resultados das análises deste 1.º trimestre de 2026 da ETAR de Cacia.

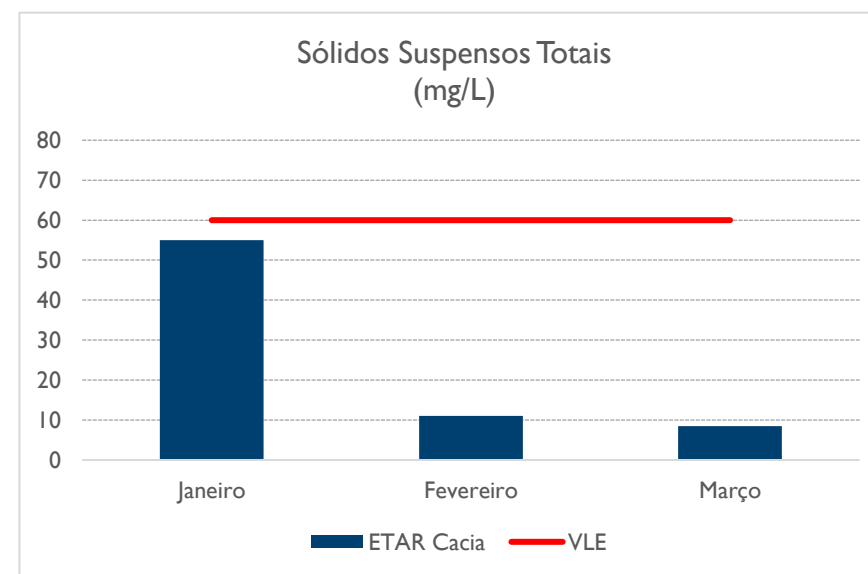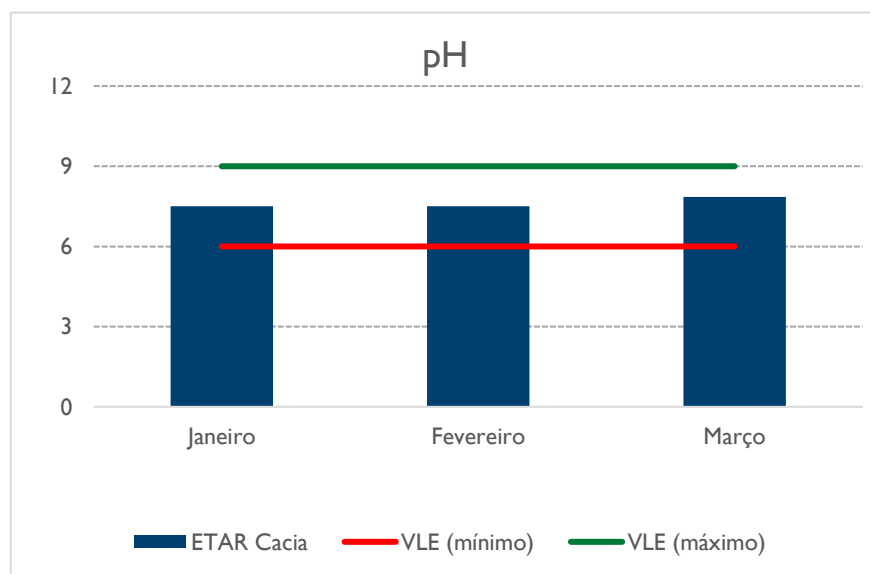

QUALIDADE DE ÁGUAS RESIDUAIS continuação

