



QUALIDADE DE ÁGUAS RESIDUAIS

Município de Aveiro

Neste 1.º trimestre de 2026, a AdCL tratou os seguintes caudais na ETAR Cacia e ETAR S. Jacinto:

Caudal tratado (m³)			
Infraestrutura	Janeiro	Fevereiro	Março
ETAR de Cacia	2 144 550	2 036 103	2 009 088
ETAR de S. Jacinto	842 051	1 203 322	1 221 210
ETAR de Ílhavo	49 839	130 942	46 178

Apresentam-se, de seguida, os resultados das análises do 1.º trimestre de 2026 da ETAR Cacia, ETAR S. Jacinto e ETAR Ílhavo.

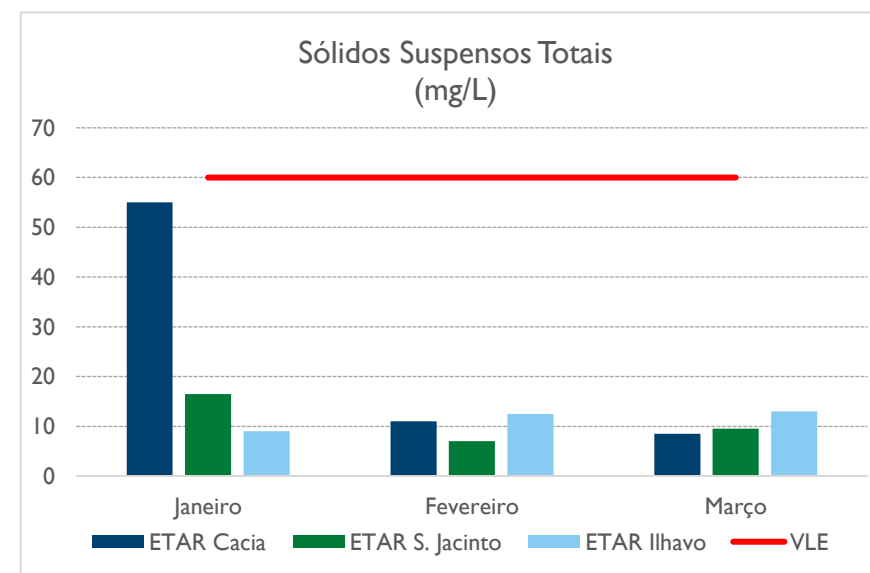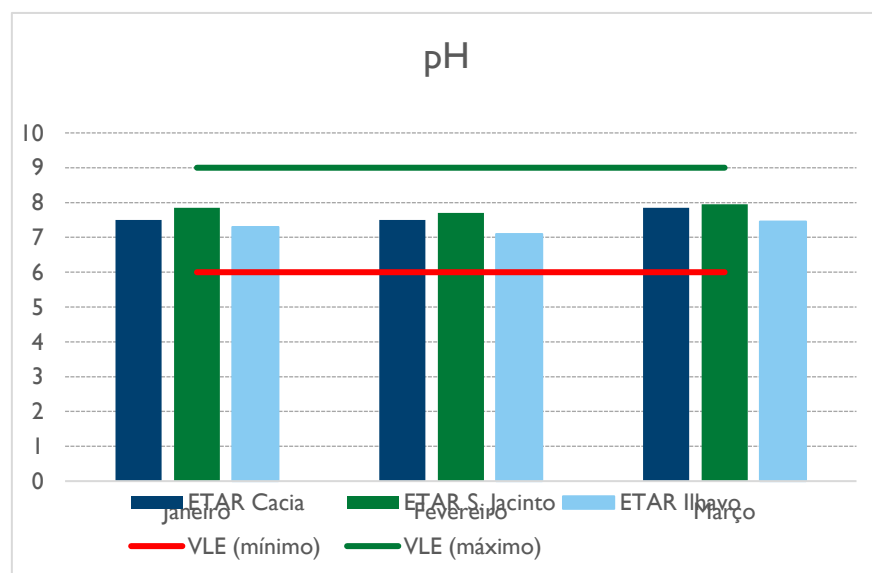

QUALIDADE DE ÁGUAS RESIDUAIS continuação

