





QUALIDADE DE ÁGUAS RESIDUAIS

Município de Ílhavo

No 1.º trimestre de 2026, a AdCL tratou os seguintes caudais na ETAR de Ílhavo:

Caudal tratado (m³)			
Infraestrutura	Janeiro	Fevereiro	Março
ETAR de Ílhavo	842 051	1 203 322	1 221 210

Apresentam-se, de seguida, os resultados das análises deste 1.º trimestre de 2026 da ETAR de Ílhavo.

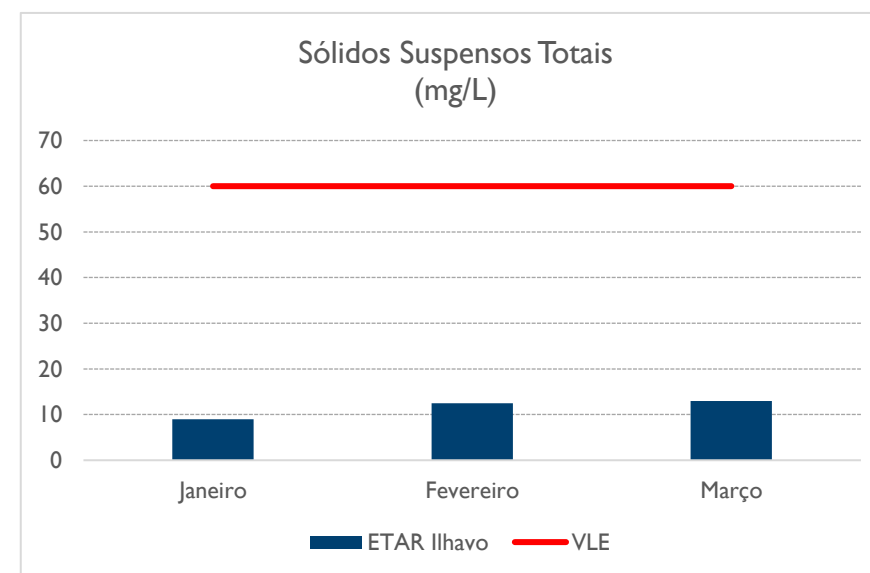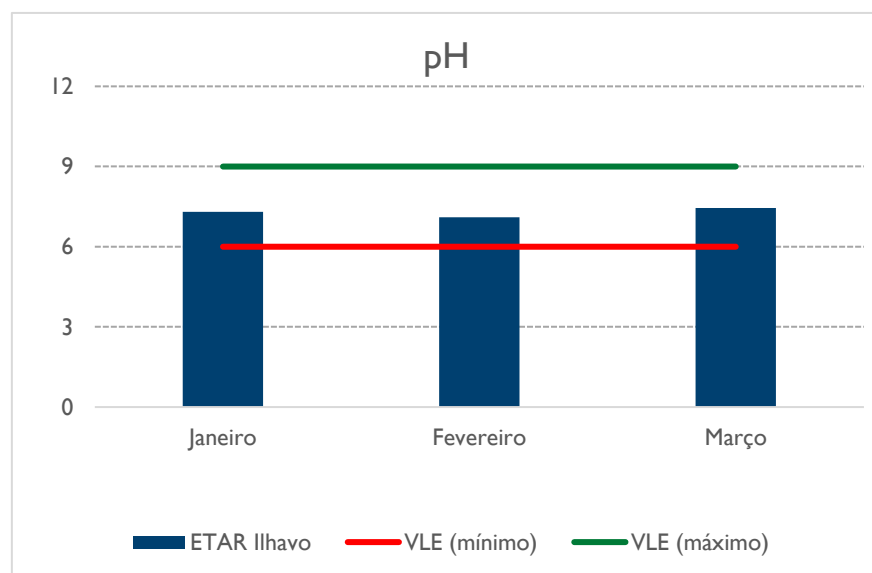

QUALIDADE DE ÁGUAS RESIDUAIS continuação

