
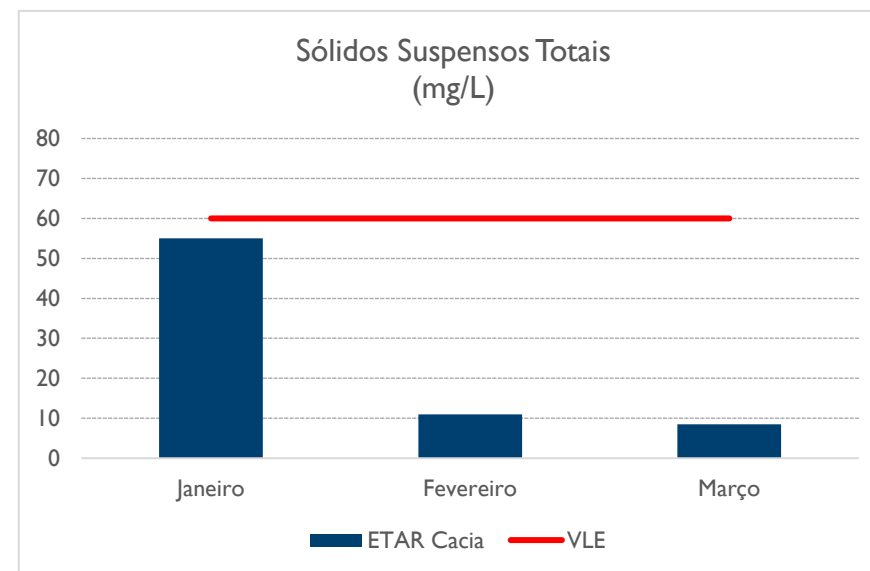


## Município de Oliveira do Bairro

No 1.º trimestre de 2026, a AdCL tratou os seguintes caudais na ETAR de Cacia:

| Caudal tratado (m³) |           |           |           |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|
| Infraestrutura      | Janeiro   | Fevereiro | Março     |
| ETAR de Cacia       | 2 144 550 | 2 036 103 | 2 009 088 |

Apresentam-se, de seguida, os resultados das análises deste 1.º trimestre de 2026 da ETAR de Cacia.

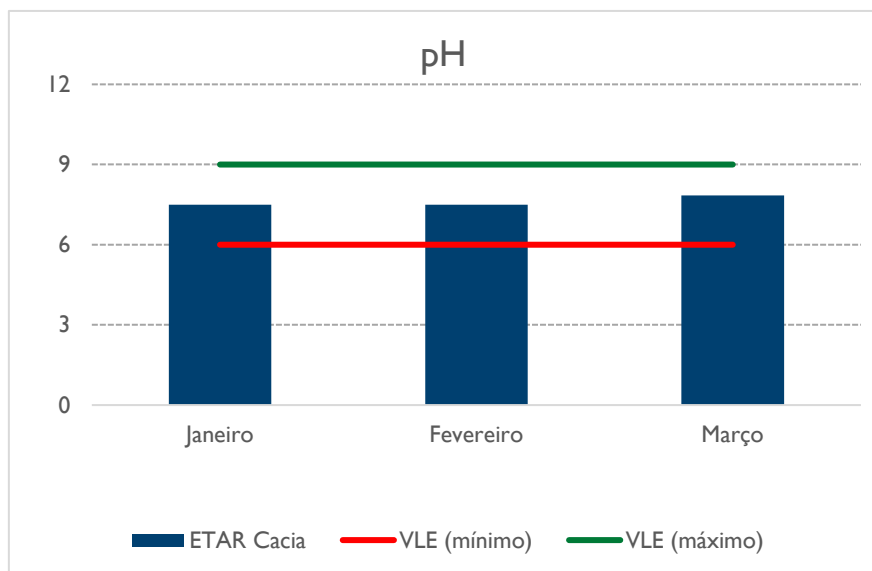

## QUALIDADE DE ÁGUAS RESIDUAIS continuação

