



QUALIDADE DE ÁGUAS RESIDUAIS

Município de Ansião

No 2.º trimestre de 2026, a AdCL tratou os seguintes caudais da **ETAR de Ansião**:

Caudal tratado (m ³)			
Infraestrutura	Abril	Maio	Junho
ETAR de Ansião	17 506	18 767	16 174

Apresentam-se, de seguida, os resultados das análises do 2.º trimestre de 2026 da **ETAR de Ansião**.

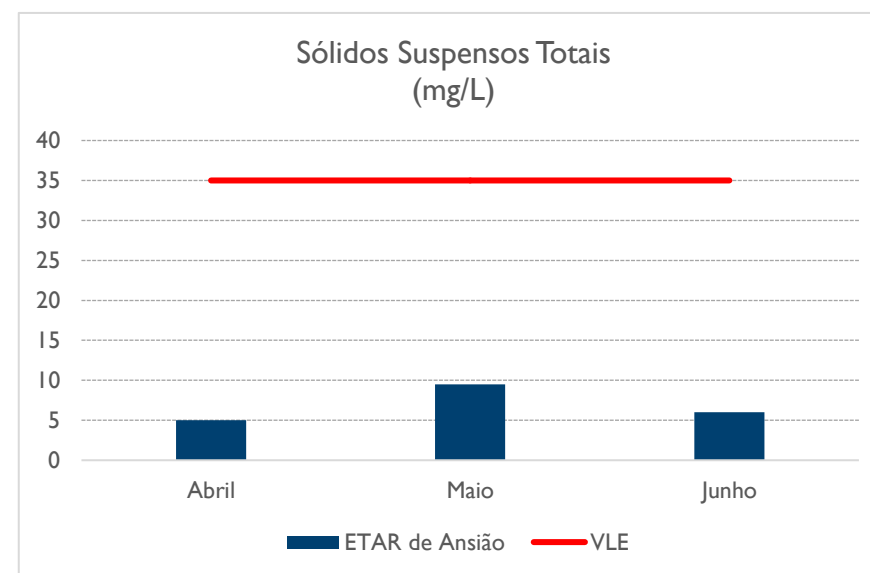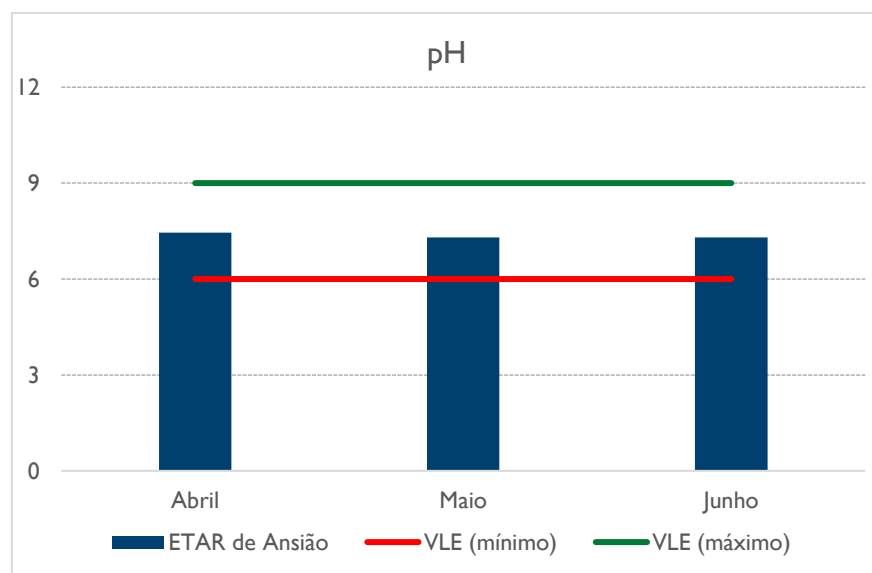

QUALIDADE DE ÁGUAS RESIDUAIS continuação

