



QUALIDADE DE ÁGUAS RESIDUAIS





Município de Arganil

No 2º trimestre de 2026, a AdCL tratou os seguintes caudais da **ETAR de Alagoa-Arganil** e **ETAR de Coja**:

Caudal tratado (m³)			
Infraestrutura	Abril	Maio	Junho
ETAR de Alagoa-Arganil	22 876	32 032	23 432
ETAR de Coja	8 712	12 689	7 079

Apresentam-se, de seguida, os resultados das análises do 2.º trimestre de 2026 da **ETAR de Alagoa-Arganil** e **ETAR de Coja**.

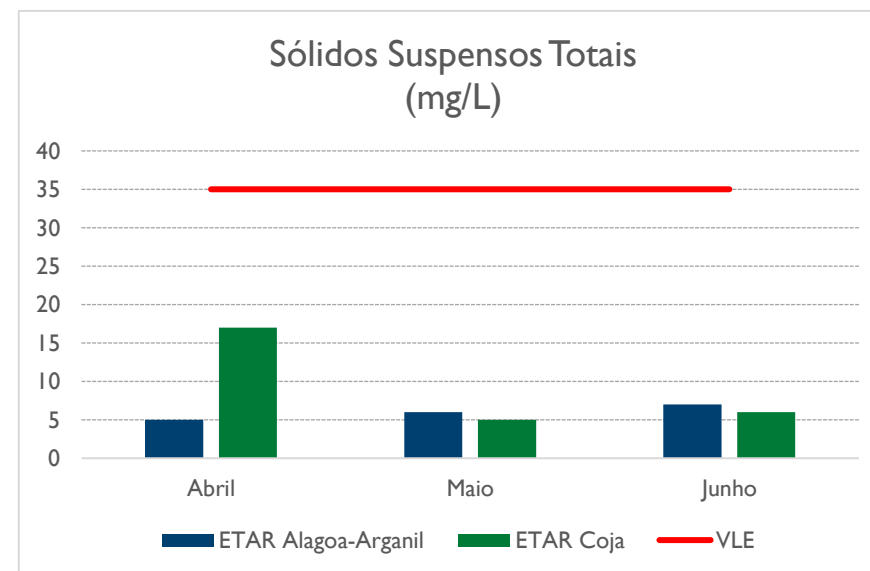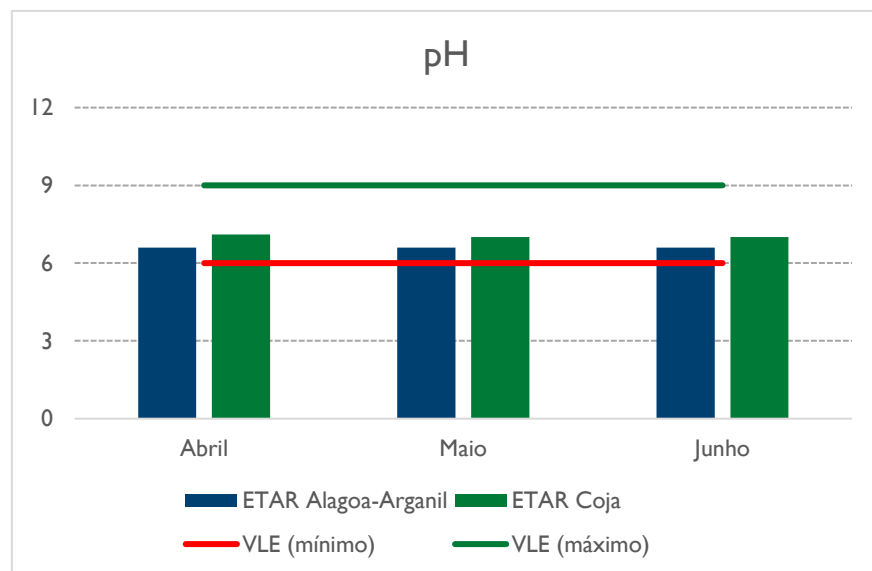

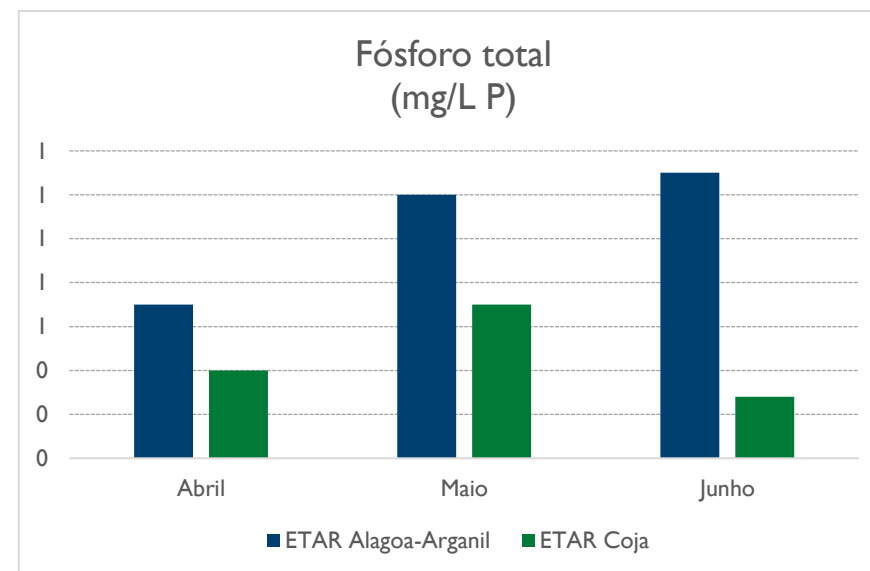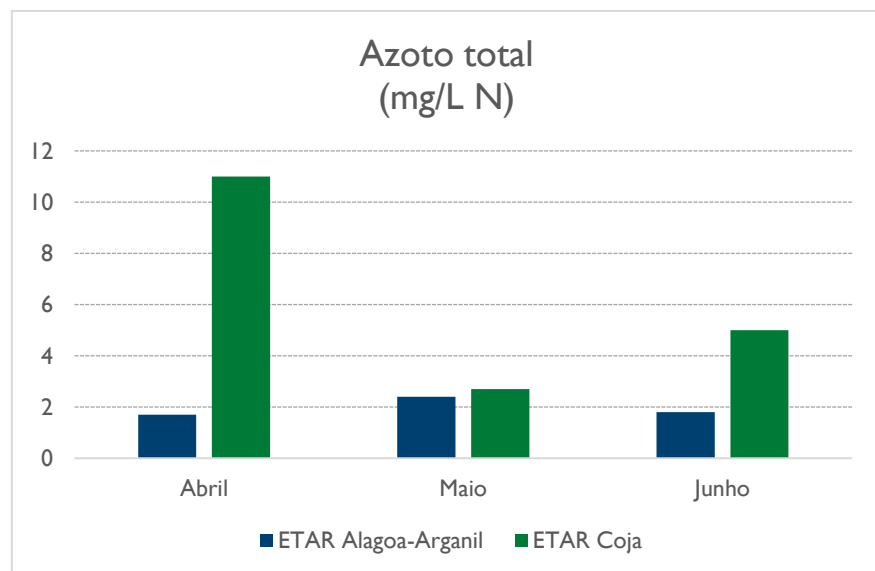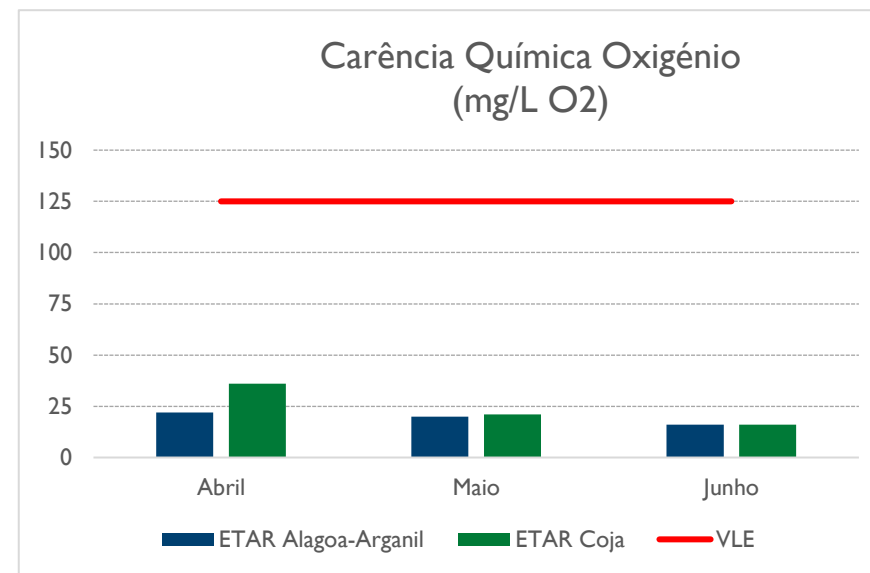
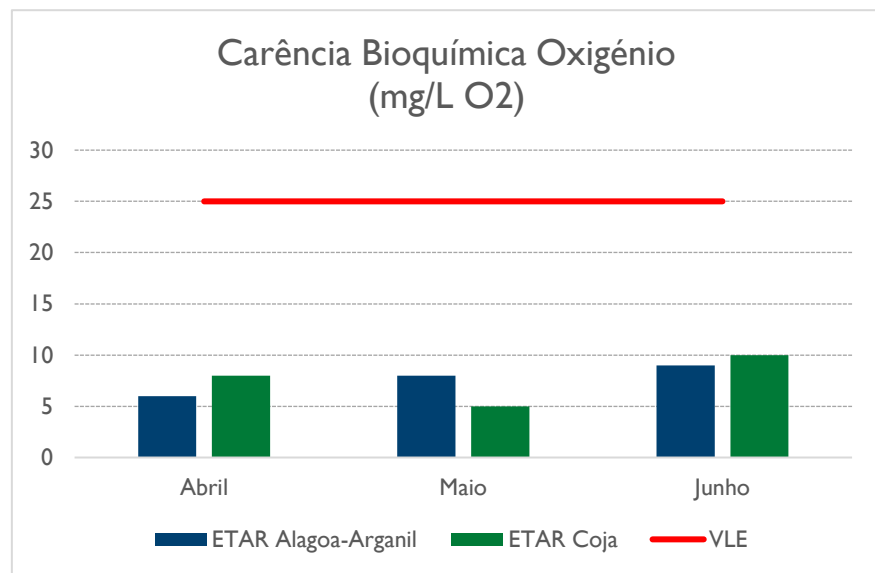


QUALIDADE DE ÁGUAS RESIDUAIS continuação

Neste 2.º trimestre de 2026, a AdCL tratou ainda os seguintes caudais das **ETAR de Barril do Alva**, **ETAR de S. Martinho Cortiça**, **ETAR de Vila Cova Alva** e **ETAR de Pomares**:

Caudal tratado (m³)			
Infraestrutura	Abril	Maio	Junho
ETAR de Barril do Alva	839	1 211	707
ETAR de Pomares	398	427	355
ETAR de S. Martinho Cortiça	699	1 077	1 114
ETAR de Vila Cova Alva	379	319	198

Apresentam-se, de seguida, os resultados das análises do 2.º Trimestre de 2026 das **ETAR de Barril do Alva**, **ETAR de S. Martinho Cortiça**, **ETAR de Vila Cova Alva** e **ETAR de Pomares**:

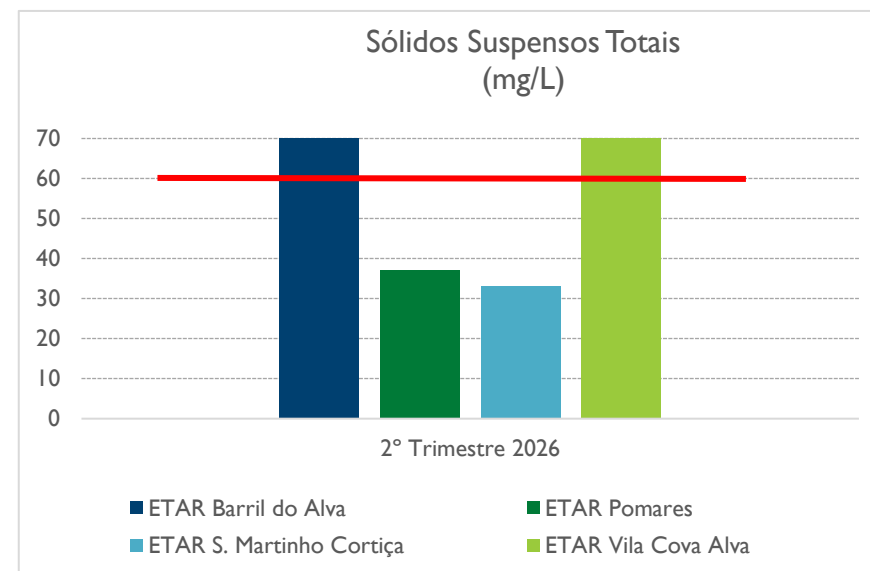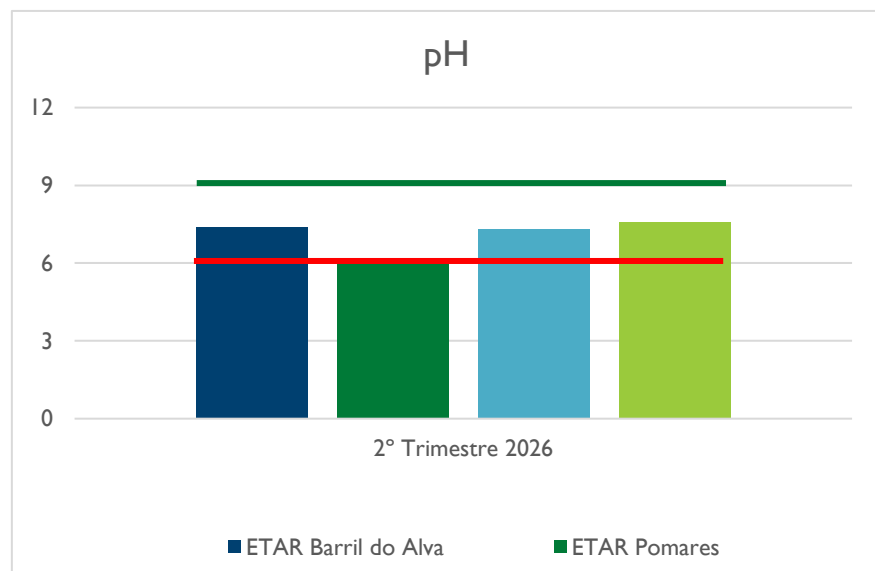

QUALIDADE DE ÁGUAS RESIDUAIS continuação

