





QUALIDADE DE ÁGUAS RESIDUAIS

Município de Espinho

Neste 2.º trimestre de 2026, a AdCL tratou os seguintes caudais na **ETAR de Espinho**:

Caudal tratado (m³)			
Infraestrutura	Abril	Maio	Junho
ETAR de Espinho	698 632	645 024	464 944

Apresentam-se, de seguida, os resultados das análises do 2.º trimestre de 2026 na ETAR de Espinho:

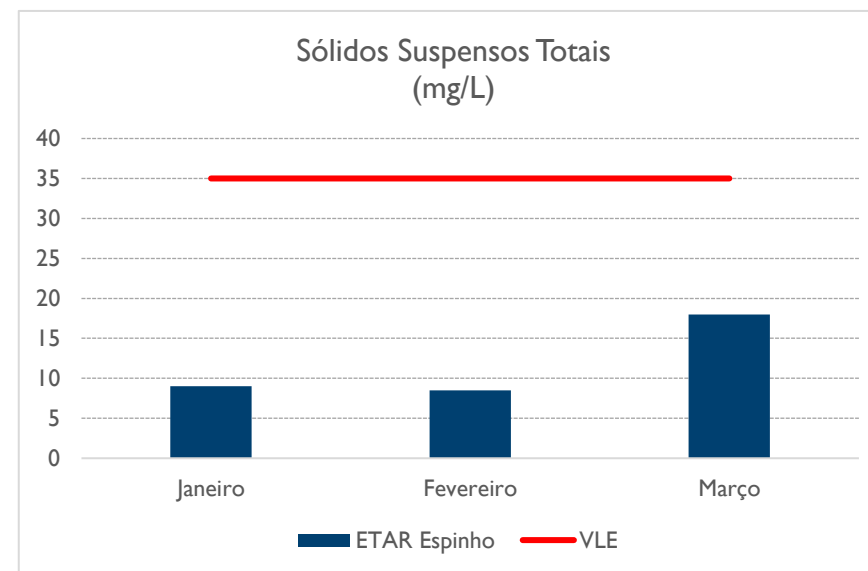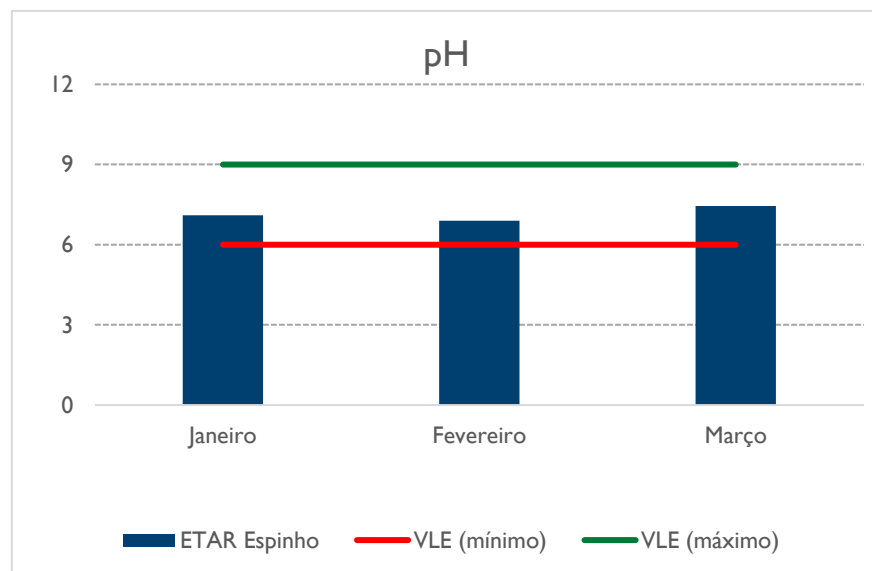

QUALIDADE DE ÁGUAS RESIDUAIS continuação

