





QUALIDADE DE ÁGUAS RESIDUAIS

Município de Oliveira do Bairro

No 2.º trimestre de 2026, a AdCL tratou os seguintes caudais na ETAR de Cacia:

Caudal tratado (m³)			
Infraestrutura	Abril	Maio	Junho
ETAR de Cacia	1 775 454	1 442 401	1 180 634

Apresentam-se, de seguida, os resultados das análises deste 2.º trimestre de 2026 da ETAR de Cacia.

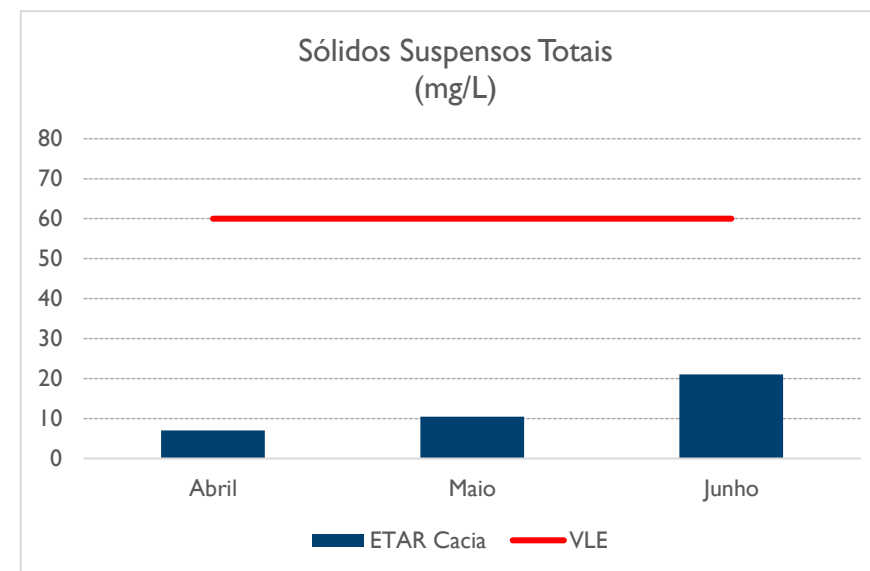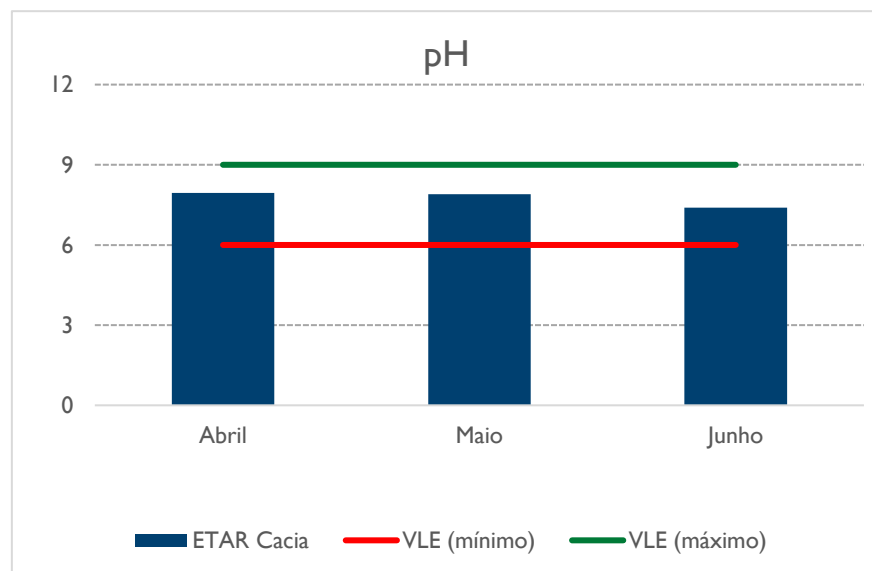

QUALIDADE DE ÁGUAS RESIDUAIS continuação

