



QUALIDADE DE ÁGUAS RESIDUAIS

Município de Ourém





Neste 2.º trimestre 2026, a AdCL tratou os seguintes caudais na ETAR de Fátima e ETAR de Olhalvas:

Caudal tratado (m³)			
Infraestrutura	Abril	Maio	Junho
ETAR Fátima	83 822	102 097	80 250
ETAR Olhalvas	228 979	217 290	164 167

Apresentam-se, de seguida, os resultados das análises do 2.º trimestre de 2026 da ETAR de Fátima e da ETAR de Olhalvas.

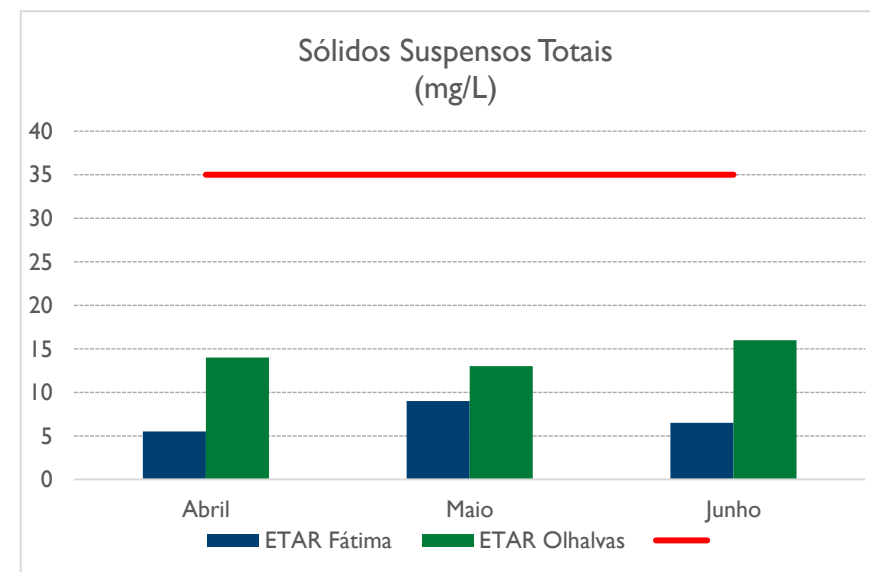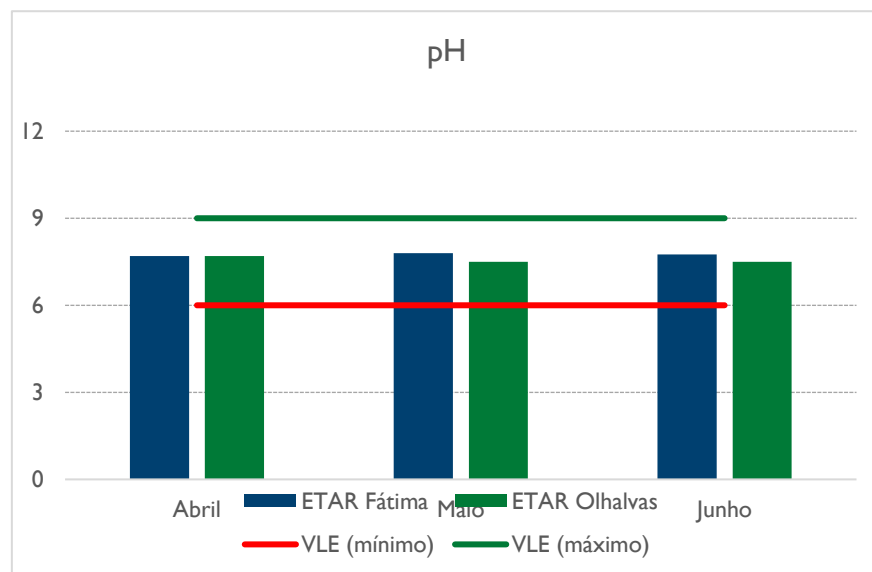

QUALIDADE DE ÁGUAS RESIDUAIS continuação

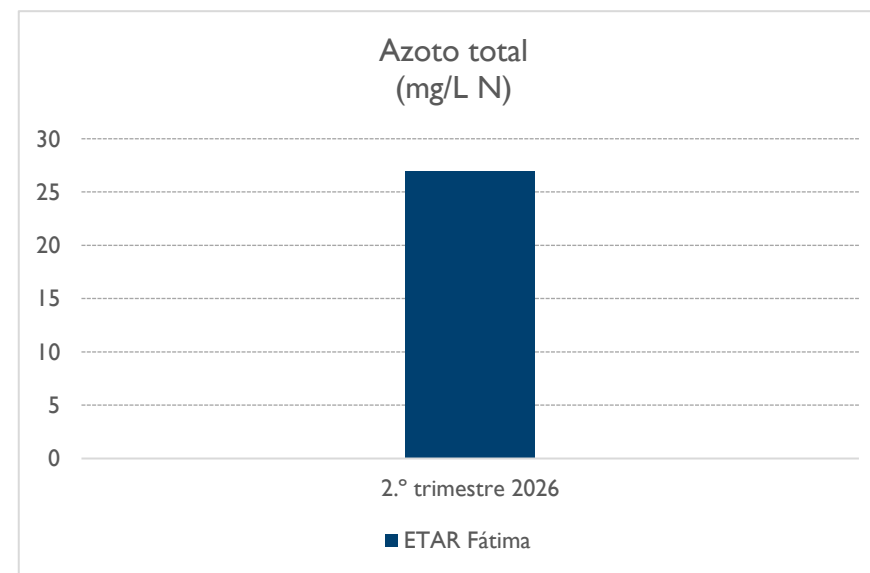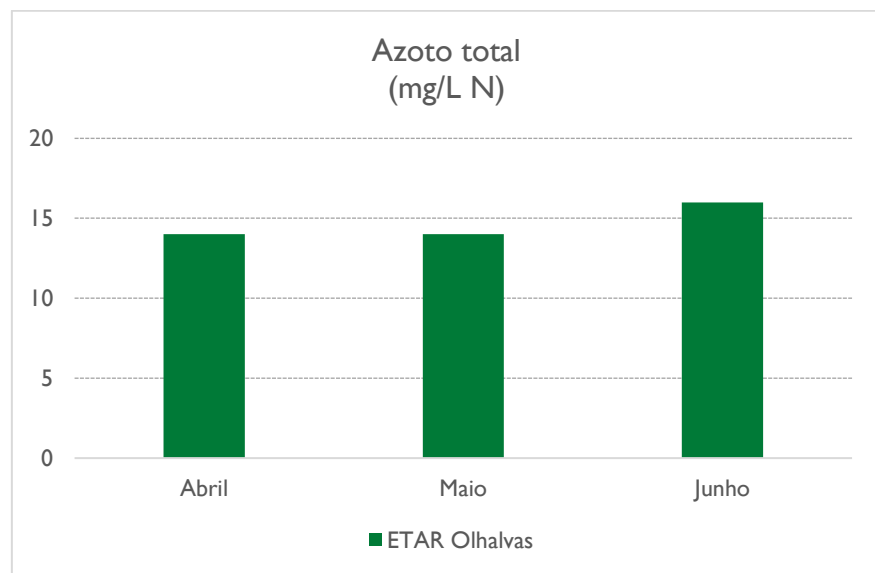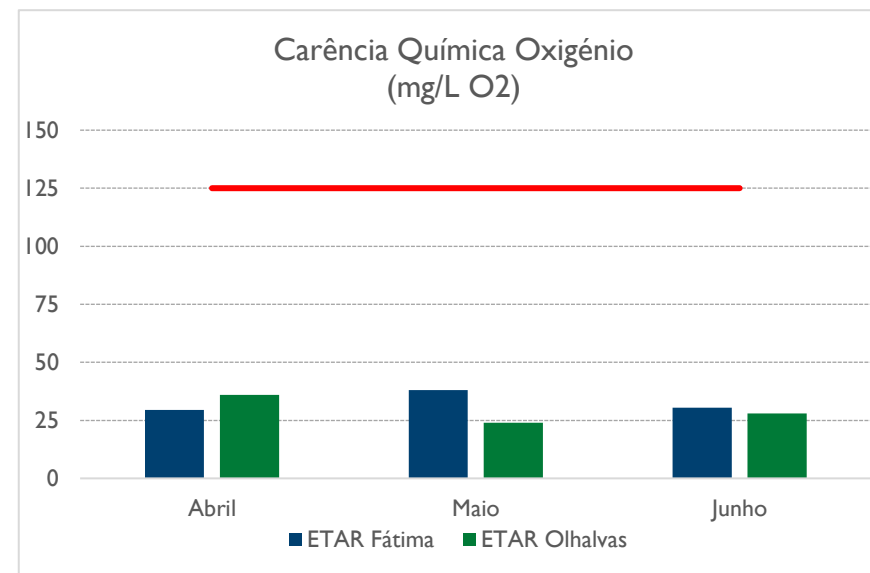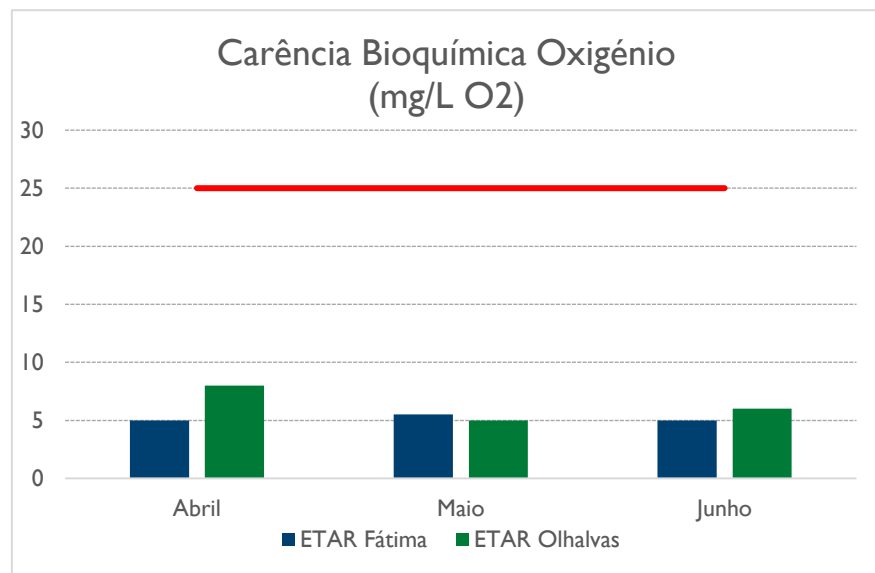

QUALIDADE DE ÁGUAS RESIDUAIS continuação

