
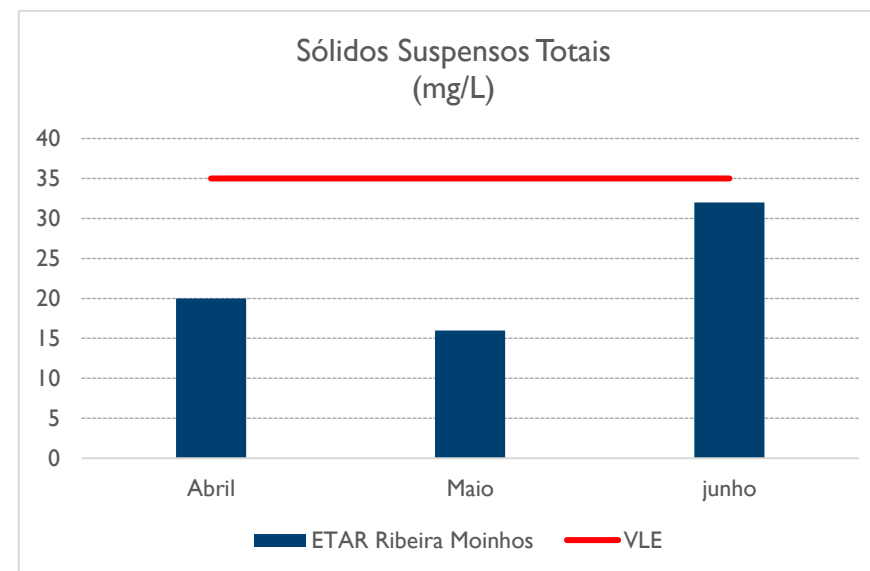


Município de Vila Nova de Poiares

No 2.º trimestre de 2026 a AdCL tratou os seguintes caudais na **ETAR Ribeira de Moinhos**:

Caudal tratado (m³)			
Infraestrutura	Abril	Maio	Junho
ETAR de Ribeira de Moinhos	23 338	25 515	18 481

Apresentam-se, de seguida, os resultados das análises do 2.º trimestre de 2026 da ETAR de Ribeira de Moinhos.

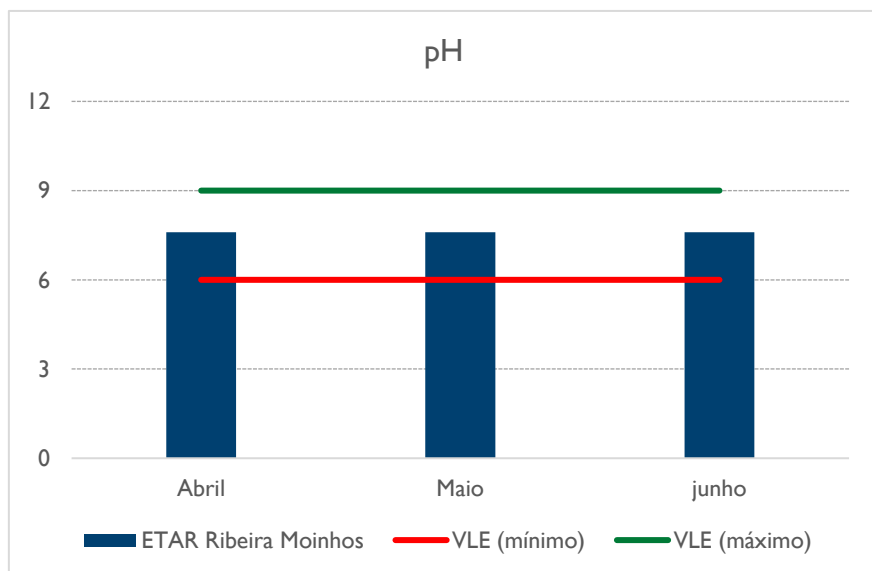

QUALIDADE DE ÁGUAS RESIDUAIS continuação

